

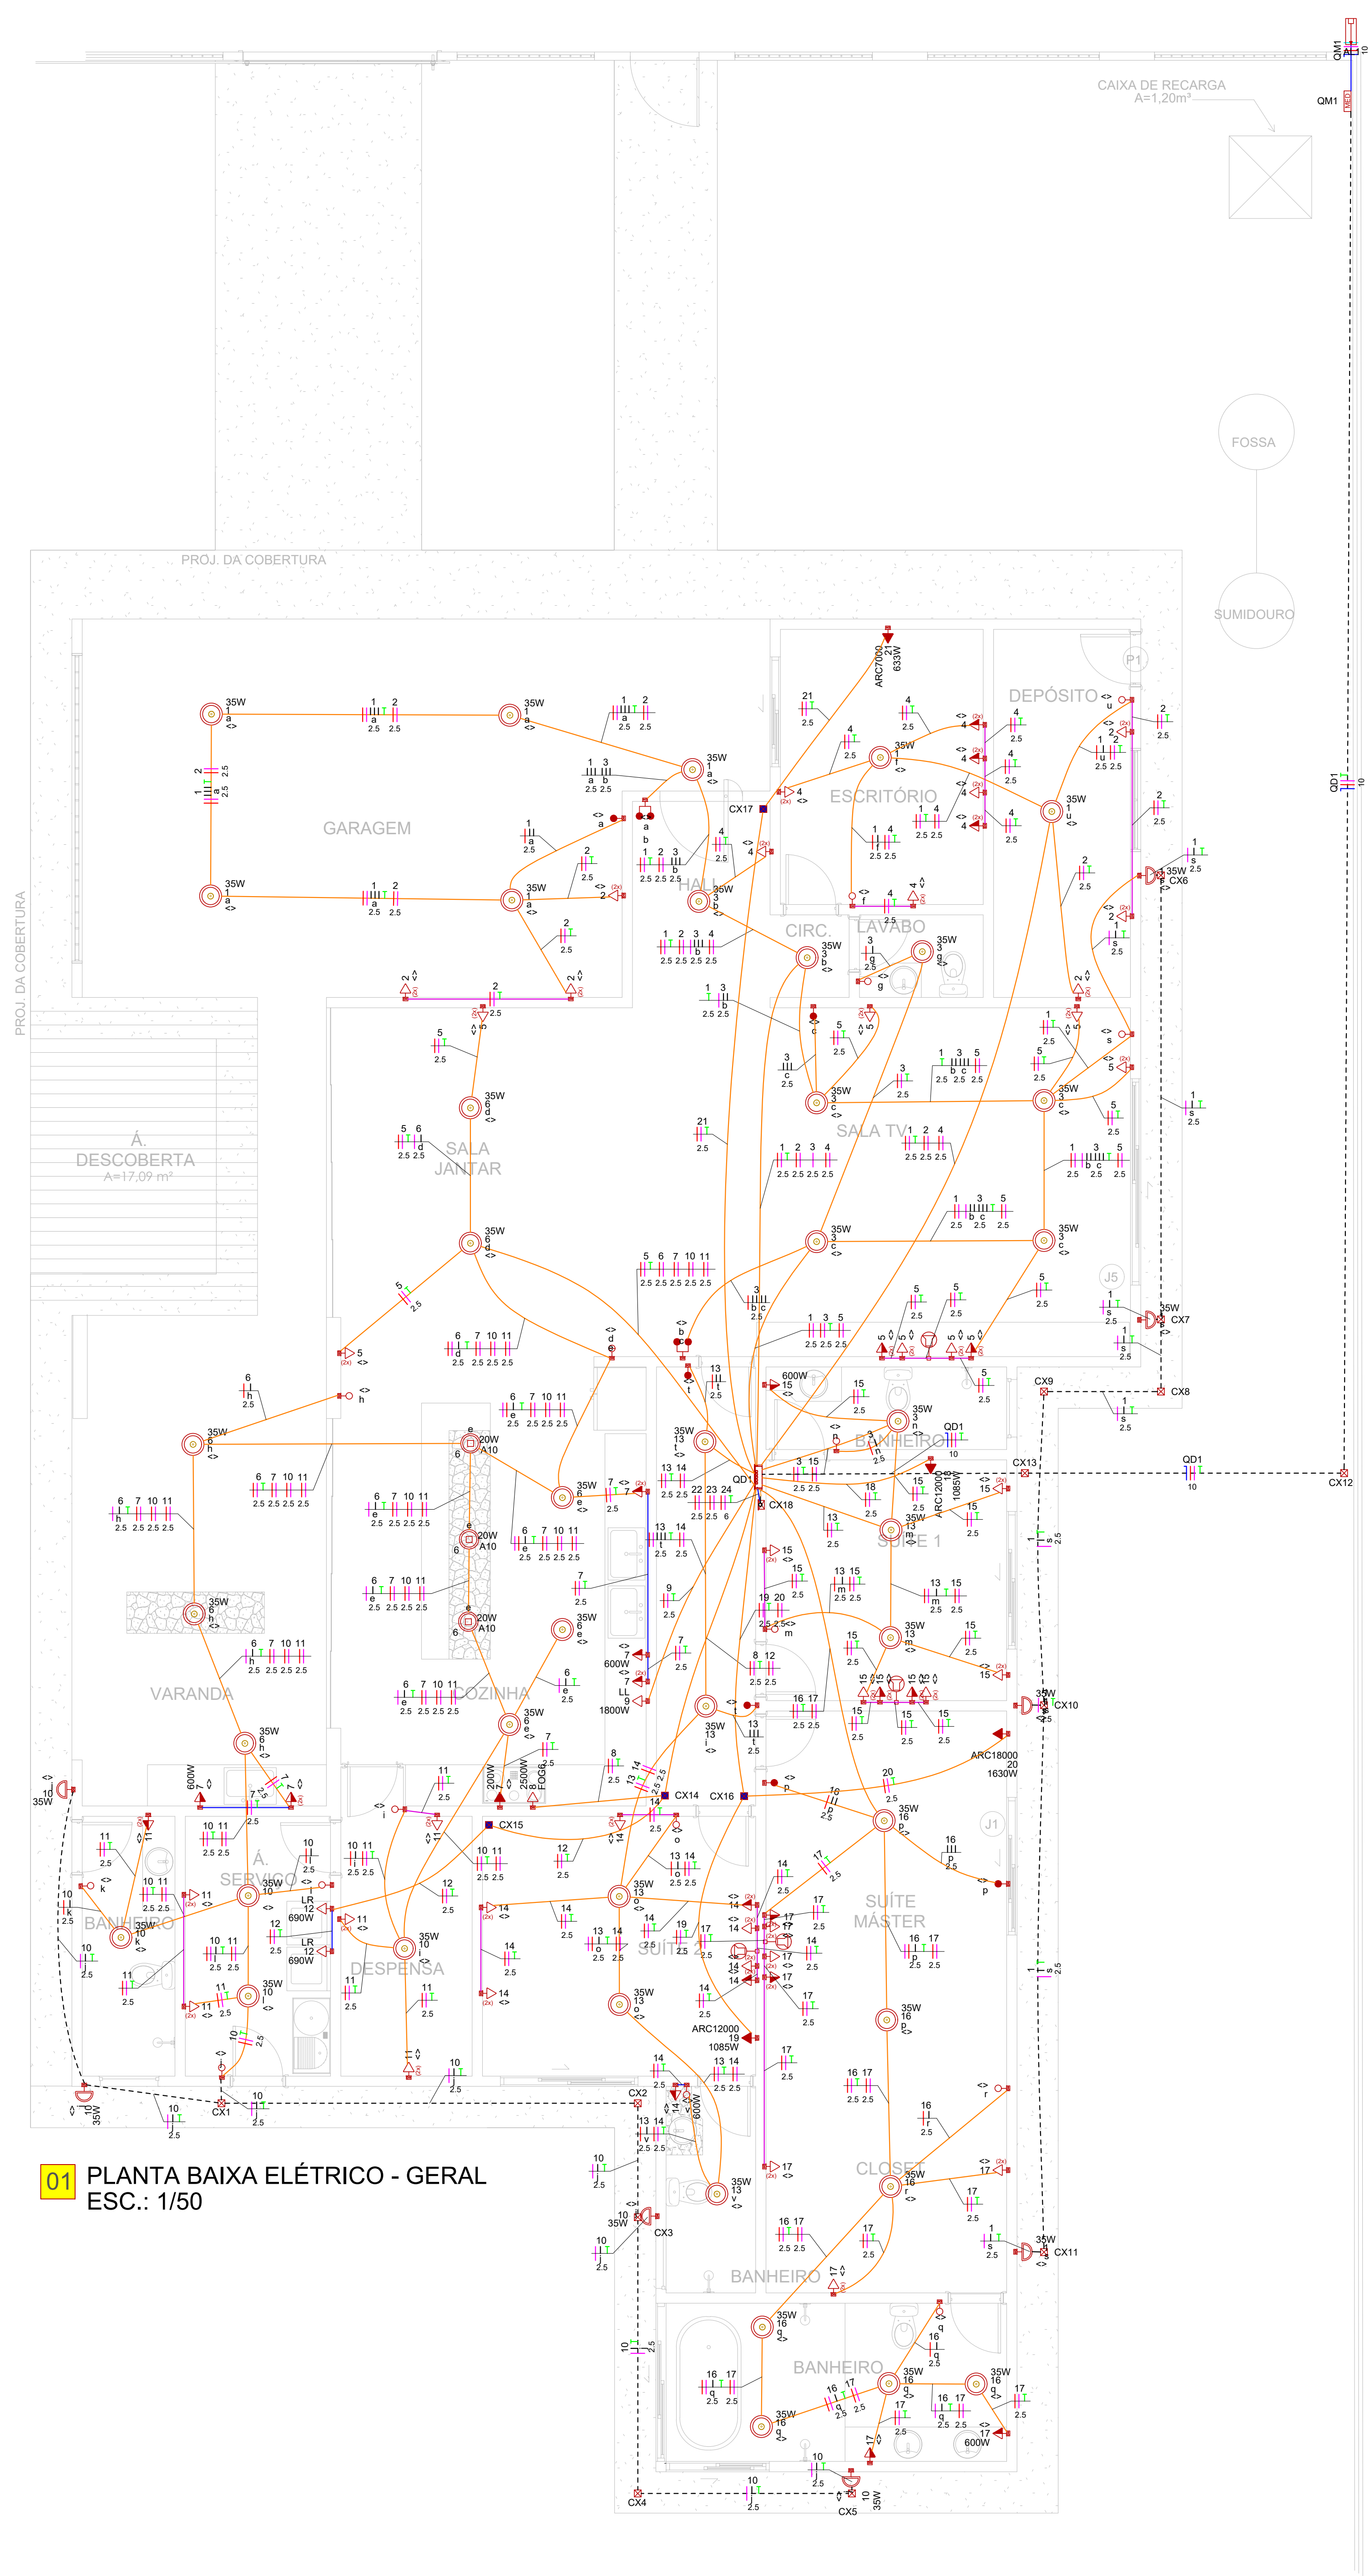
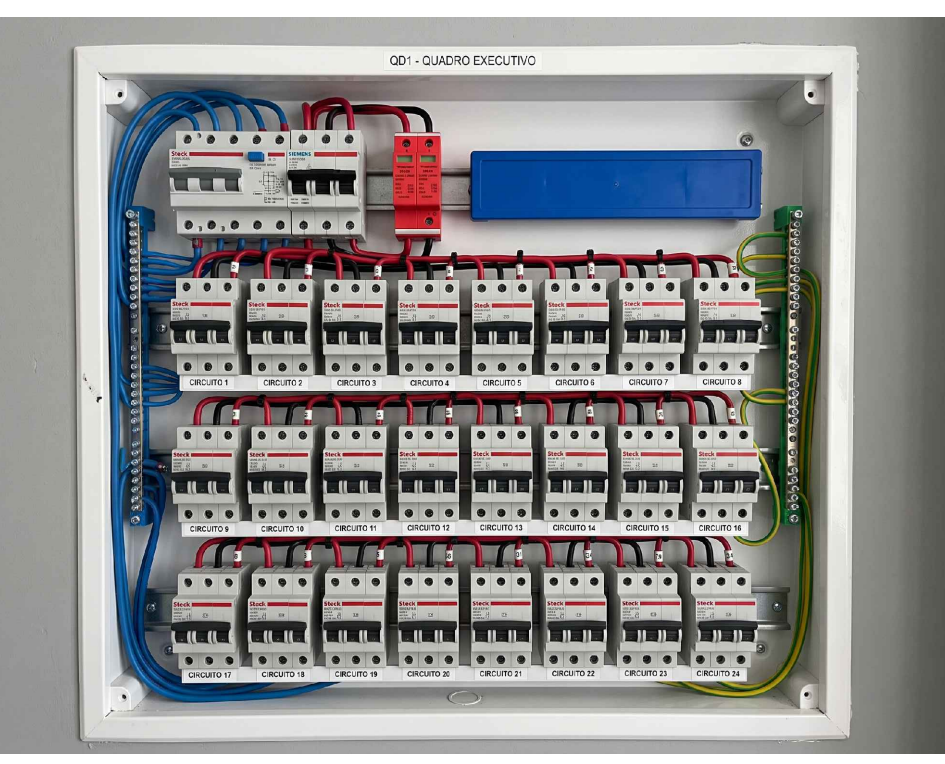


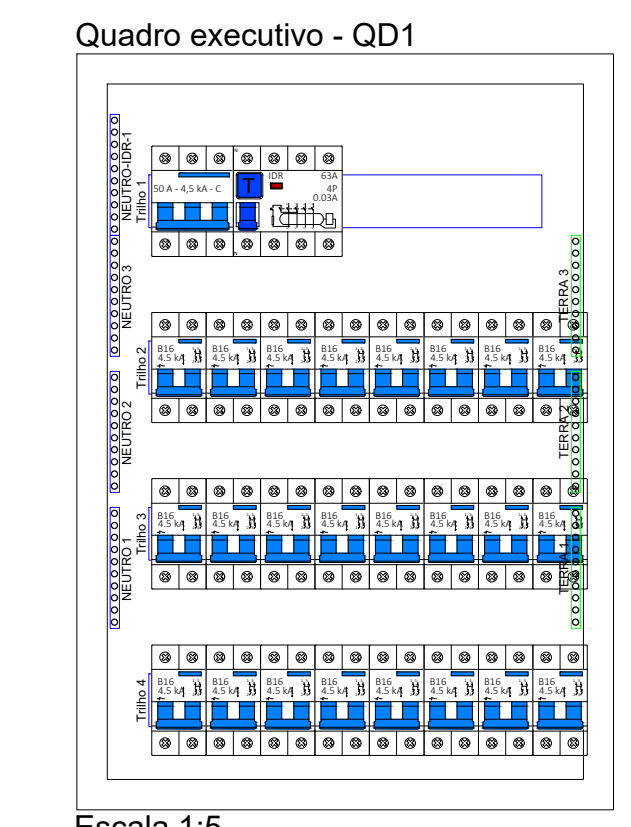

Lista de materiais - Térreo	
Elétrica	
Acessórios pr eletrodutos	
Caixa PVC	81 pç
Caixa PVC octogonal 3x3"	3 pç
4"x4"	41 pç
Caixa de Luz 4"x2"	
4"x2"	8 pç
Curva 90° PVC longa rosca 1.1/2"	1 pç
1.1/2"	3 pç
Nipca	
1.1/2"	3 pç
Cabo Unipolar (cobre)	
Isol PVC - 450/750V	
10 mm² - Azul claro	36.67 m
10 mm² - Branco	36.67 m
10 mm² - Preto	34.37 m
10 mm² - Verde-amarelo	2.3 m
2.5 mm² - Amarelo	507.52 m
2.5 mm² - Branco	1014.02 m
2.5 mm² - Preto	1063.79 m
2.5 mm² - Verde-amarelo	666.24 m
6 mm² - Branco	2.13 m
6 mm² - Preto	2.13 m
6 mm² - Verde-amarelo	2.13 m
Caixa de passagem - embutir	
Aço pintado (ref Camar)	
130x130x82 mm	1 pç
Aço pintado (ref Lubbox)	
100x100x80 mm	17 pç
Dispositivo Elétrico - embutido	
Placa 2x4	
Interruptor paralelo - 1 tecla	6 pç
Interruptor paralelo - 2 teclas	2 pç
Interruptor simples - 1 tecla	15 pç
Interruptor simples - 2 teclas	1 pç
Placa cf furo	4 pç
Placa pr 1 função	11 pç
Placa pr 2 funções	52 pç
Sí placa	
Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A	52 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A	7 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A	4 pç
Dispositivo de Proteção	
Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)	
50 A - 3 kA	1 pç
50 A - 4.5 kA	1 pç
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva B)	
16 A - 4.5 kA	24 pç
Dispositivo de proteção contra surto	
175 V - 8 kA	4 pç
275 V - 80 kA	2 pç
Interrupor tetrapolar DR (3 fases/neutro - In 30mA) - DIN	
63 A	1 pç
Eletroduto PVC flexível	
Eletroduto leve	
3/4"	765.88 m
Eletroduto PVC rosca	
Eletroduto, vare 3,0m	
1.1/4"	2 m
Luminária e acessórios	
Luminária embutir pr halógena dicróica	
20 W - seqüel 10"	3 pç
Soquele base GU 5.3	3 pç
Lâmpada halógena	
Halógena dicróica aberta 20 W A10	3 pç
Material pr entrada serviço	
Cabeçote alumínio pr eletroduto 1.1/2"	1 pç
Caixa de passagem concreto/alvenaria 800x500x50mm	1 pç
Quadro da medição - GELG	
Uso coletivo	
Quadro pr medidores monof. e polif.	1 pç
Barr. trif. - DIN	
Cap. 54 disj. unip. - In Pente 63A	1 pç

Legenda - Térreo	
2 Tomasdas baixas a 0,30m do piso	
2 Tomasdas médias a 1,20m do piso	
Caixa de passagem 100x100x80 a 2,80 do piso	
Caixa de passagem 100x100x80 no piso	
Caixa de passagem 130x130x82 a 0,30 do piso	
Entrada de serviço	
Interruptor paralelo 1 tecla - 1,20m do piso	
Interruptor paralelo 2 teclas - 1,20m do piso	
Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso	
Interruptor simples 2 teclas - 1,20m do piso	
Luminária pr lâmpada halógena dicróica - embutir	
Ponto genérico de luz 35W	
Quadro de distribuição	
Quadro de medição	
Tomada alta a 2,20m do piso	
Tomada baixa a 0,30m do piso	
Tomada média a 1,20m do piso	

Legenda de condutos - Térreo	
Elétrica	
	Teto
	Média
	Baixa
	Piso

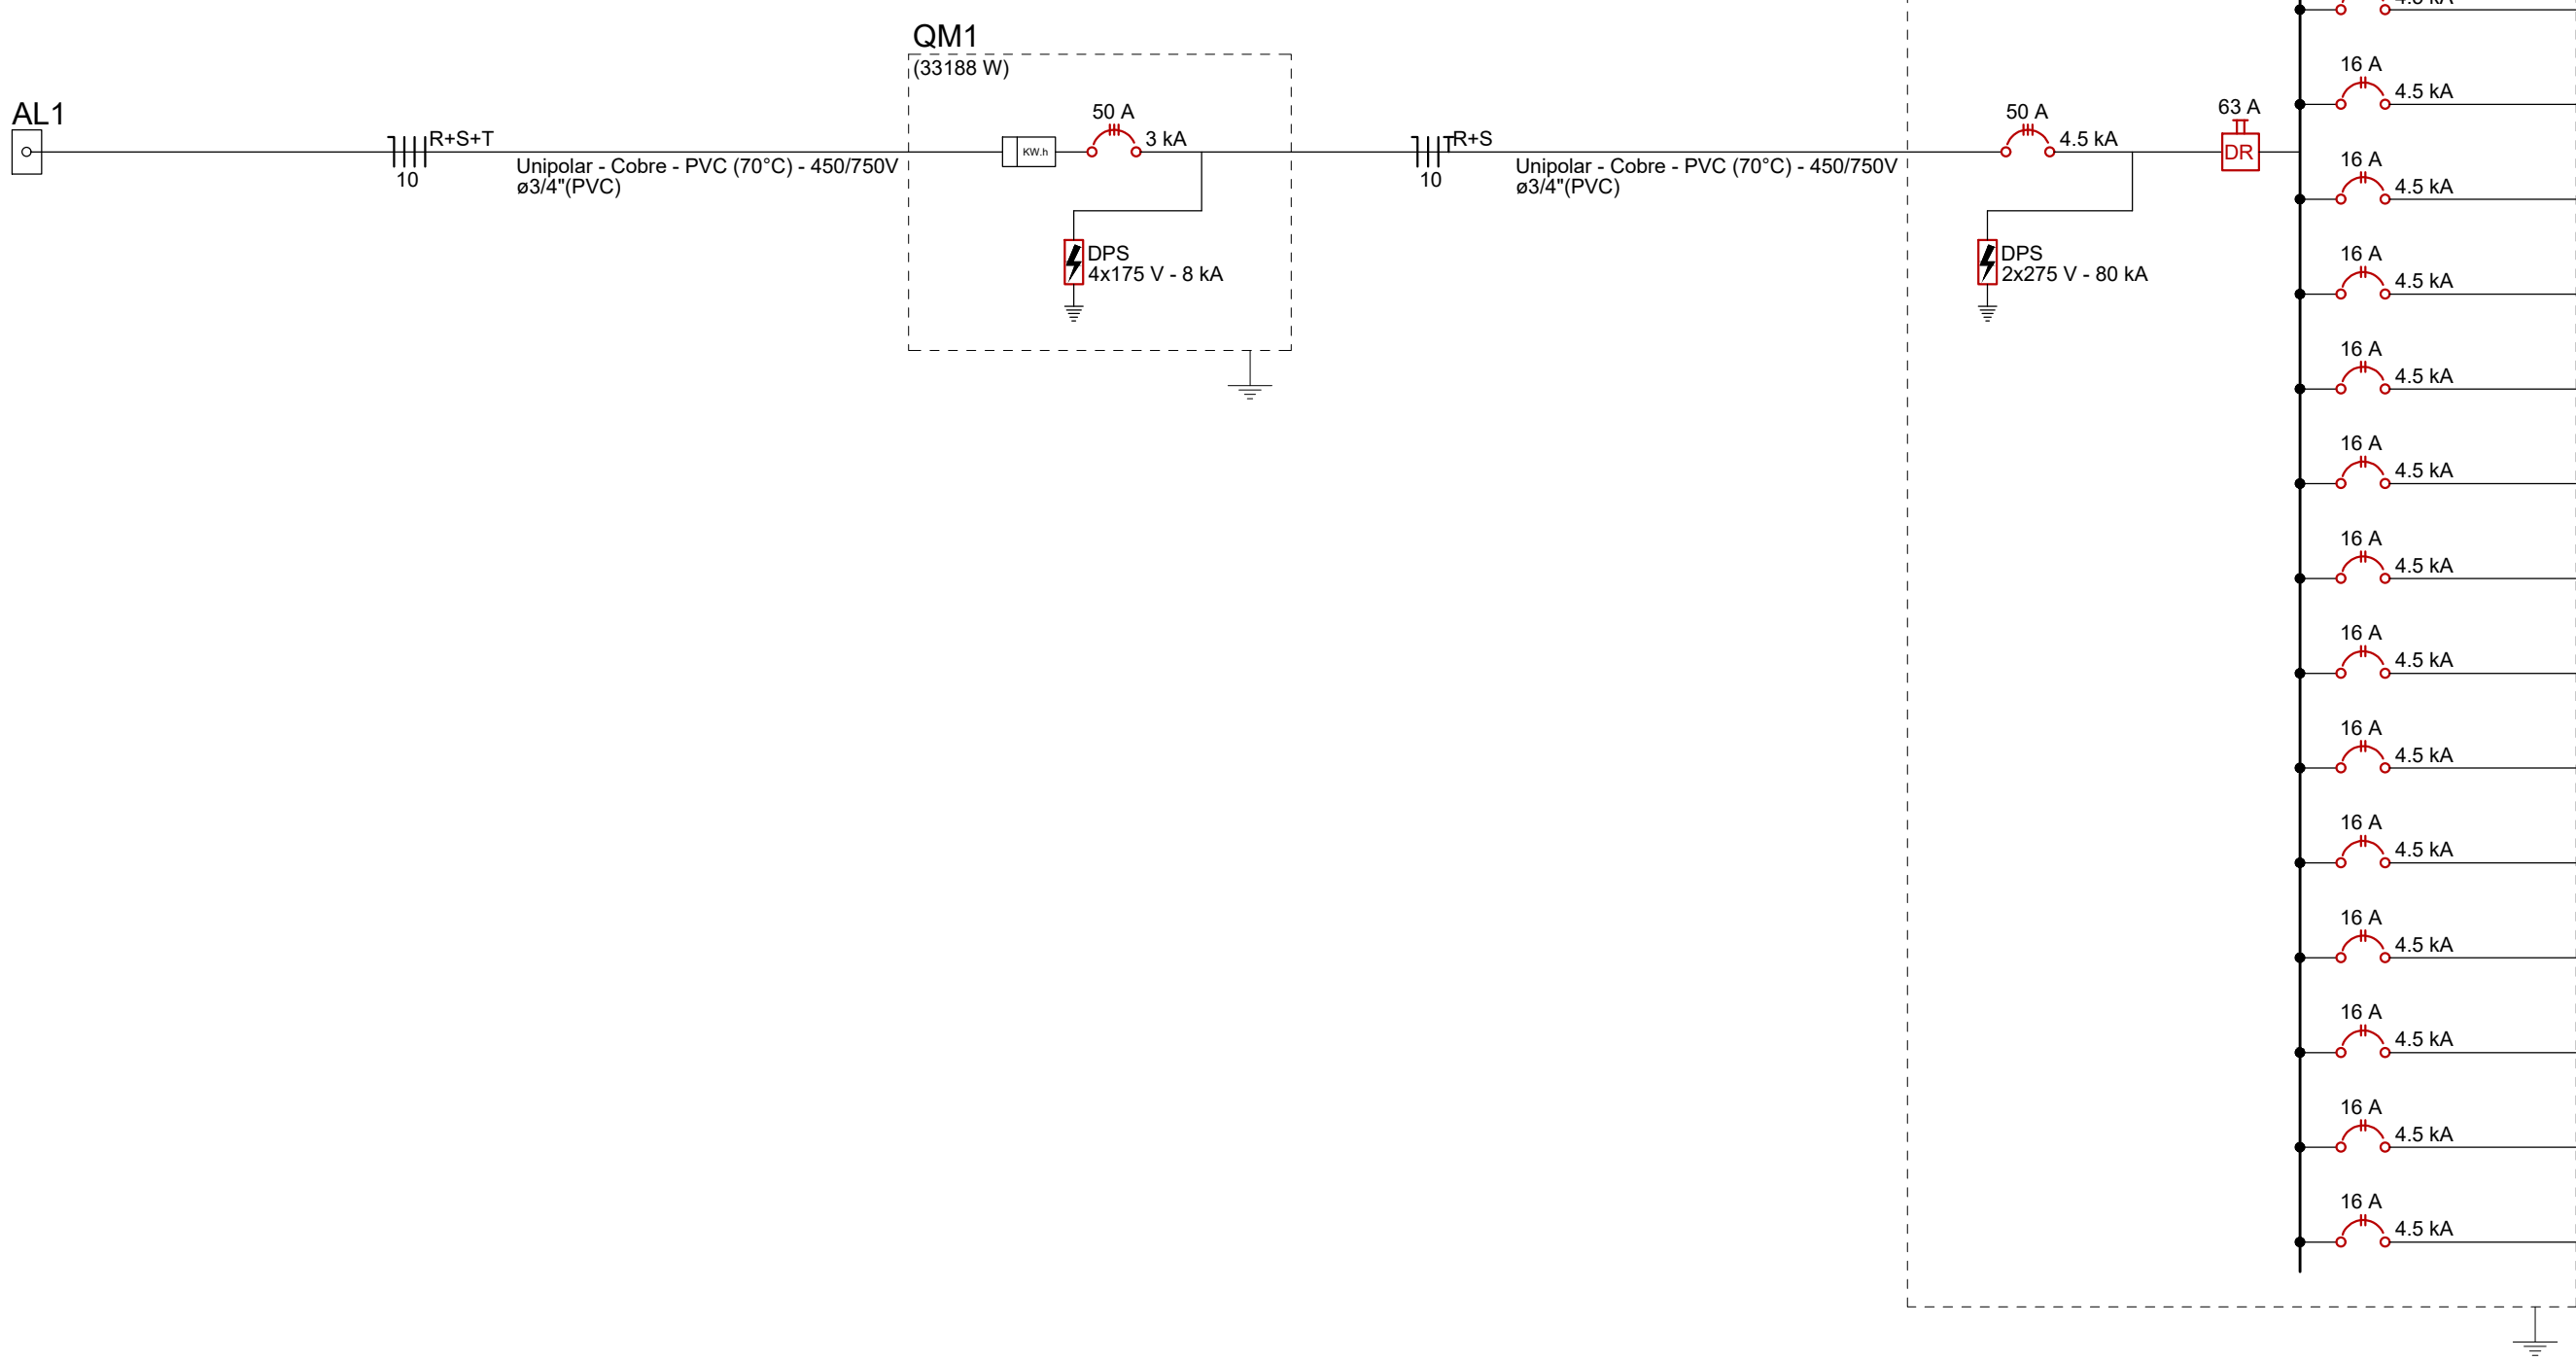

Escala 1:5

QD1 (33188 W)

QD1 (33188 W)

QD1 (33188 W)

QD1 (33188 W)

QD1 (33188 W)

QD1 (33188 W)

QD1 (33188 W)

QD1 (33188 W)

QD1 (33188 W)

QD1 (33188 W)

QD1 (33188 W)

QD1 (33188 W)

QD1 (33188 W)

QD1 (33188 W)

QD1 (33188 W)

QD1 (33188 W)

Quadro de Cargas (QD1) - Térreo	
Circuito	Descrição
1	ILUMINAÇÃO GARAGEM / ESCRITÓRIO / DEPOSITO / EXTERNA ESQUERDA
2	TOMADAS GARAGEM / DEPOSITO
3	ILUMINAÇÃO CIRCULAÇÃO / JANTAR / SALA TV / LAVABO
4	TOMADAS ESCRITÓRIO
5	TOMADAS JANTAR / SALA TV
6	ILUMINAÇÃO COZINHA / VARANDA
7	TOMADAS COZINHA / VARANDA
8	TOMADA FOGÃO INDUÇÃO
9	TOMADA LAVA LOUÇAS
10	ILUMINAÇÃO DESPESA / ÁREA DE SERVIÇO / BANHO VARANDA / EXTERNA FUNDO
11	TOMADAS DESPESA / ÁREA DE SERVIÇO / BANHO VARANDA
12	TOMADAS LAVA ROUPAS
13	ILUMINAÇÃO SUITE 1 / SUITE 2 / CORREDOR
14	TOMADAS SUITE 2
15	TOMADAS SUITE 1
16	ILUMINAÇÃO SUITE MASTER
17	TOMADAS SUITE MASTER
18	AR SUITE 1
19	AR SUITE 2
20	AR SUITE MASTER
21	AR ESCRITÓRIO
22	PRESSURIZADOR 1
23	PRESSURIZADOR 2
24	BOILER
TOTAL	



Quadro de Cargas (QD1) - Térreo	
Circuito	Descrição
1	ILUMINAÇÃO GARAGEM / ESCRITÓRIO / DEPOSITO / EXTERNA ESQUERDA
2	TOMADAS GARAGEM / DEPOSITO
3	ILUMINAÇÃO CIRCULAÇÃO / JANTAR / SALA TV / LAVABO
4	TOMADAS ESCRITÓRIO
5	TOMADAS JANTAR / SALA TV
6	ILUMINAÇÃO COZINHA / VARANDA
7	TOMADAS COZINHA / VARANDA
8	TOMADA FOGÃO INDUÇÃO
9	TOMADA LAVA LOUÇAS
10	ILUMINAÇÃO DESPESA / ÁREA DE SERVIÇO / BANHO VARANDA / EXTERNA FUNDO
11	TOMADAS DESPESA / ÁREA DE SERVIÇO / BANHO VARANDA
12	TOMADAS LAVA ROUPAS
13	ILUMINAÇÃO SUITE 1 / SUITE 2 / CORREDOR
14	TOMADAS SUITE 2
15	TOMADAS SUITE 1
16	ILUMINAÇÃO SUITE MASTER
17	TOMADAS SUITE MASTER
18	AR SUITE 1
19	AR SUITE 2
20	AR SUITE MASTER
21	AR ESCRITÓRIO
22	PRESSURIZADOR 1
23	PRESSURIZADOR 2
24	BOILER
TOTAL	

Quadro de Cargas (QD1) - Térreo	
Circuito	Descrição
1	ILUMINAÇÃO GARAGEM / ESCRITÓRIO / DEPOSITO / EXTERNA ESQUERDA
2	TOMADAS GARAGEM / DEPOSITO
3	ILUMINAÇÃO CIRCULAÇÃO / JANTAR / SALA TV / LAVABO
4	TOMADAS ESCRITÓRIO
5	TOMADAS JANTAR / SALA TV
6	ILUMINAÇÃO COZINHA / VARANDA
7	TOMADAS COZINHA / VARANDA
8	TOMADA FOGÃO INDUÇÃO
9	TOMADA LAVA LOUÇAS
10	ILUMINAÇÃO DESPESA / ÁREA DE SERVIÇO / BANHO VARANDA / EXTERNA FUNDO
11	TOMADAS DESPESA / ÁREA DE SERVIÇO / BANHO VARANDA
12	TOMADAS LAVA ROUPAS
13	ILUMINAÇÃO SUITE 1 / SUITE 2 / CORREDOR
14	TOMADAS SUITE 2
15	TOMADAS SUITE 1
16	ILUMINAÇÃO SUITE MASTER
17	TOMADAS SUITE MASTER
18	AR SUITE 1
19	AR SUITE 2
20	AR SUITE MASTER
21	AR ESCRITÓRIO
22	PRESSURIZADOR 1
23	PRESSURIZADOR 2
24	BOILER
TOTAL	

Quadro de Demanda (QD1) - Térreo	
Tipo de carga	Descrição
Ar condicionado (DIS-NOR-030 rev5)	
Bombas e hidromassagem (DIS-NOR-030 rev5)	
Forno e fogão elétrico (DIS-NOR-030 rev5)	
Iluminação e TUSs (DIS-NOR-030 rev5)	
Secadora de roupa, máquina de lavar roupa, lava louça e microondas (DIS-NOR-030 rev5)	
TOTAL	

Quadro de Demanda (QD1) - Térreo	
Tipo de carga	Descrição
Ar condicionado (DIS-NOR-030 rev5)	
Bombas e hidromassagem (DIS-NOR-030 rev5)	
Forno e fogão elétrico (DIS-NOR-030 rev5)	
Iluminação e TUSs (DIS-NOR-030 rev5)	
Secadora de roupa, máquina de lavar roupa, lava louça e microondas (DIS-NOR-030 rev5)	
TOTAL	

Quadro de Demanda (QD1) - Térreo	
Tipo de carga	Descrição
Ar condicionado (DIS-NOR-030 rev5)	
Bombas e hidromassagem (DIS-NOR-030 rev5)	
Forno e fogão elétrico (DIS-NOR-030 rev5)	
Iluminação e TUSs (DIS-NOR-030 rev5)	
Secadora de roupa, máquina de lavar roupa, lava louça e microondas (DIS-NOR-030 rev5)	
TOTAL	

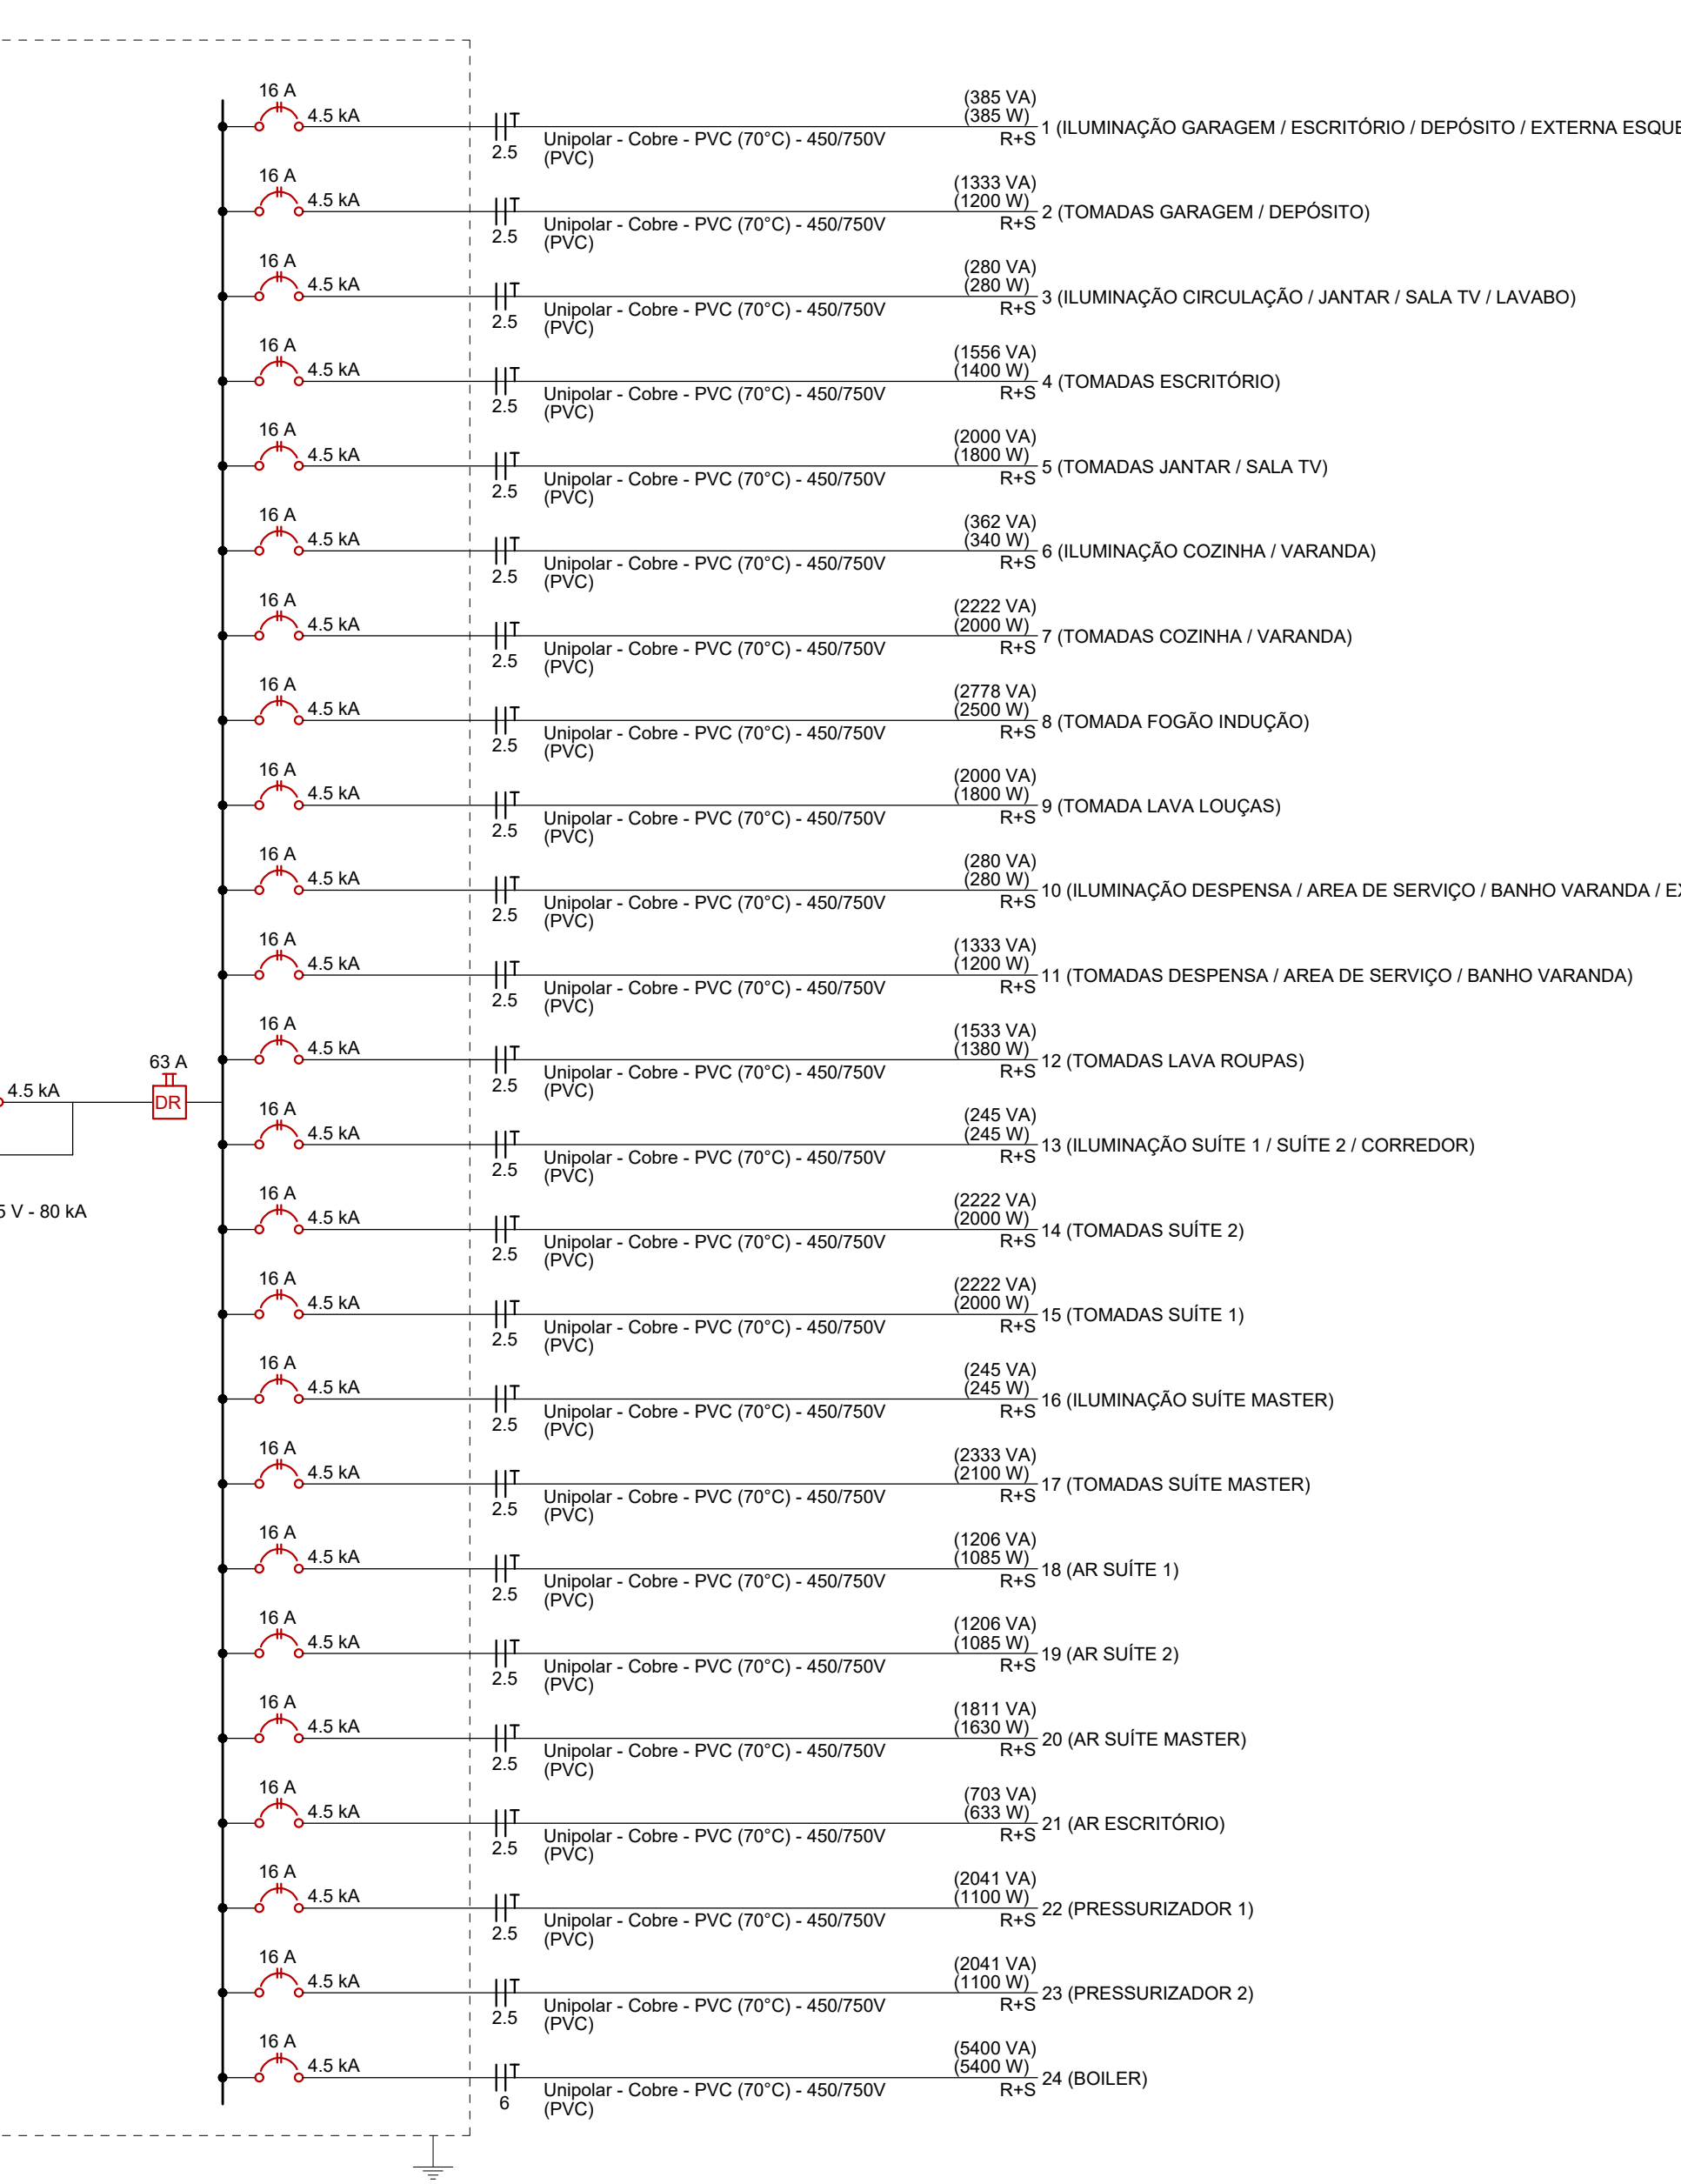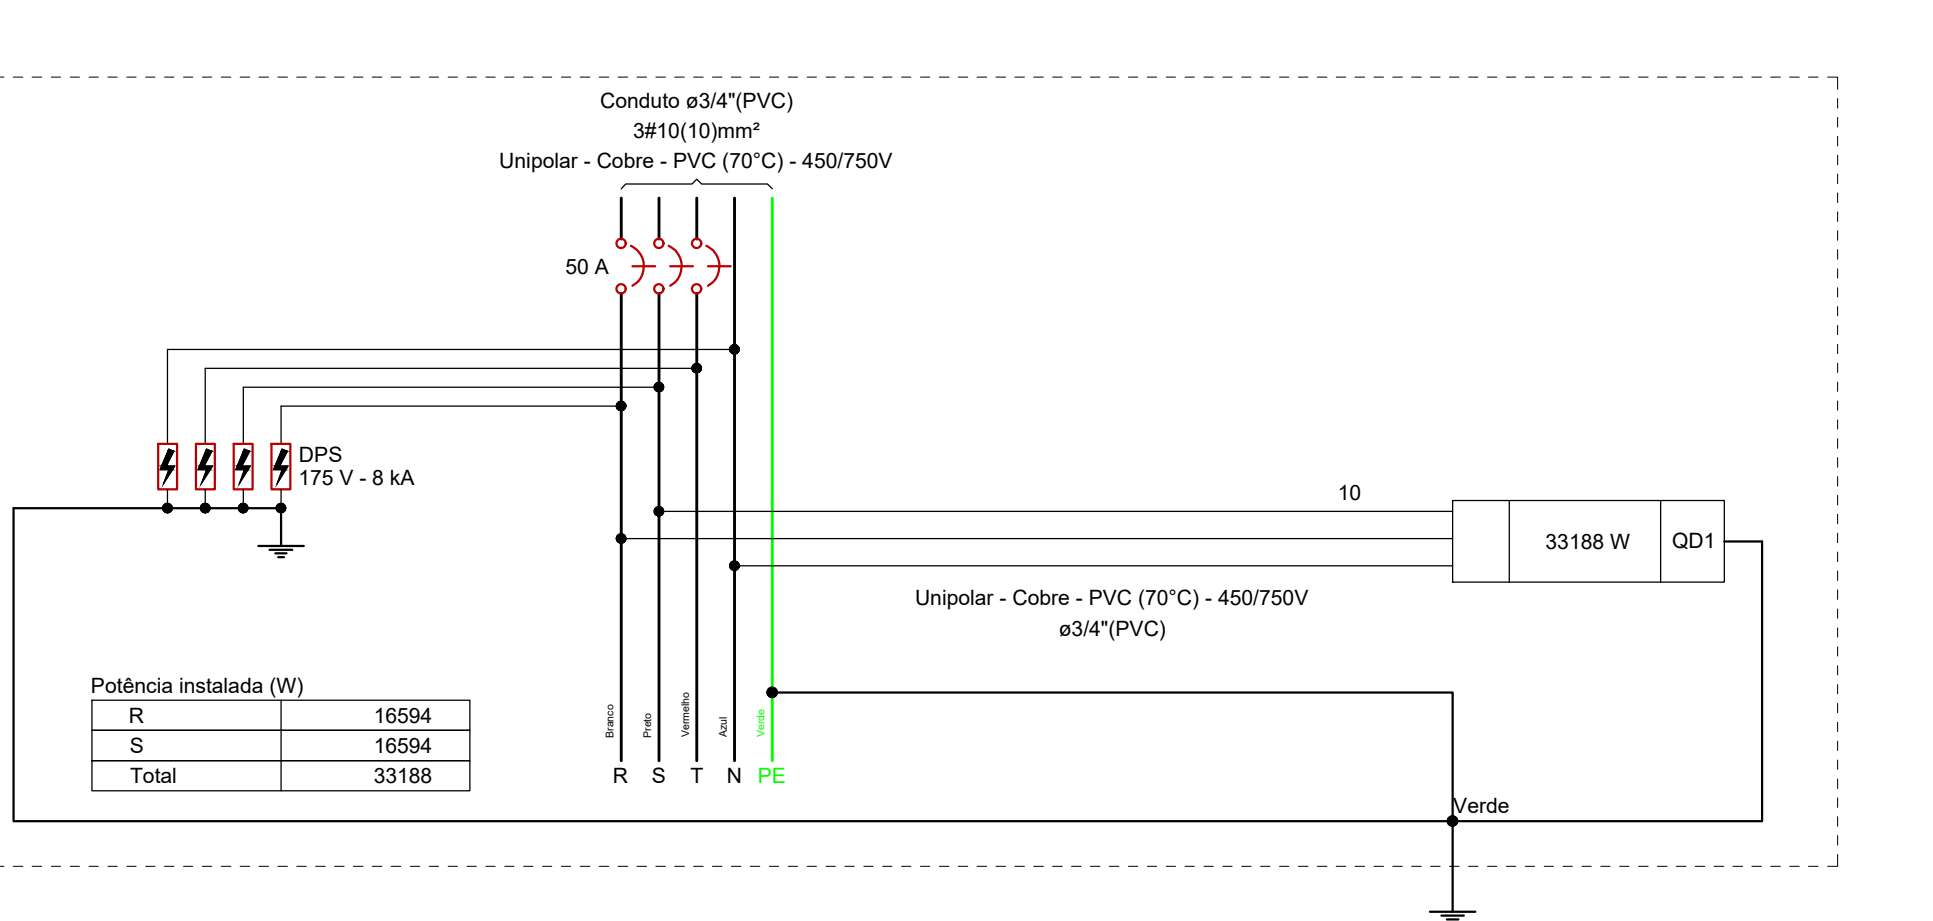

NOTAS

1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS.

2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.

3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU PROPRIETÁRIO.

4. QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.

REVISÕES

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
00	13/10/2026	EMISSION INICIAL	

PROJETO:

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR - TÉRREA

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO

AUTOR DO PROJETO

ENG° CIVIL ZEQUIEL PEREIRA DE SOUSA
CREA 1020348755-D/GO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENG° CIVIL ZEQUIEL PEREIRA DE SOUSA
CREA 1020348755-D/GO

FRANCHA:

LOGO CLIENTE:

REVISÃO:

01/04

00

DISCIPLINA:

ELÉTRICO - GERAL

CONTEUDO:

PLANTA BAIXA, DETALHES, NOTAS, LEGENDAS, LISTA DE MATERIAIS, QUADRO DE CARGAS, QUADRO DE DEMANDAS, DIAGRAMAS

DATA:

OUTUBRO/28


ÁREA:

DESENHO:


ESCALA:

INDICADA

TECNÓLOGO LÁZARO PAULO

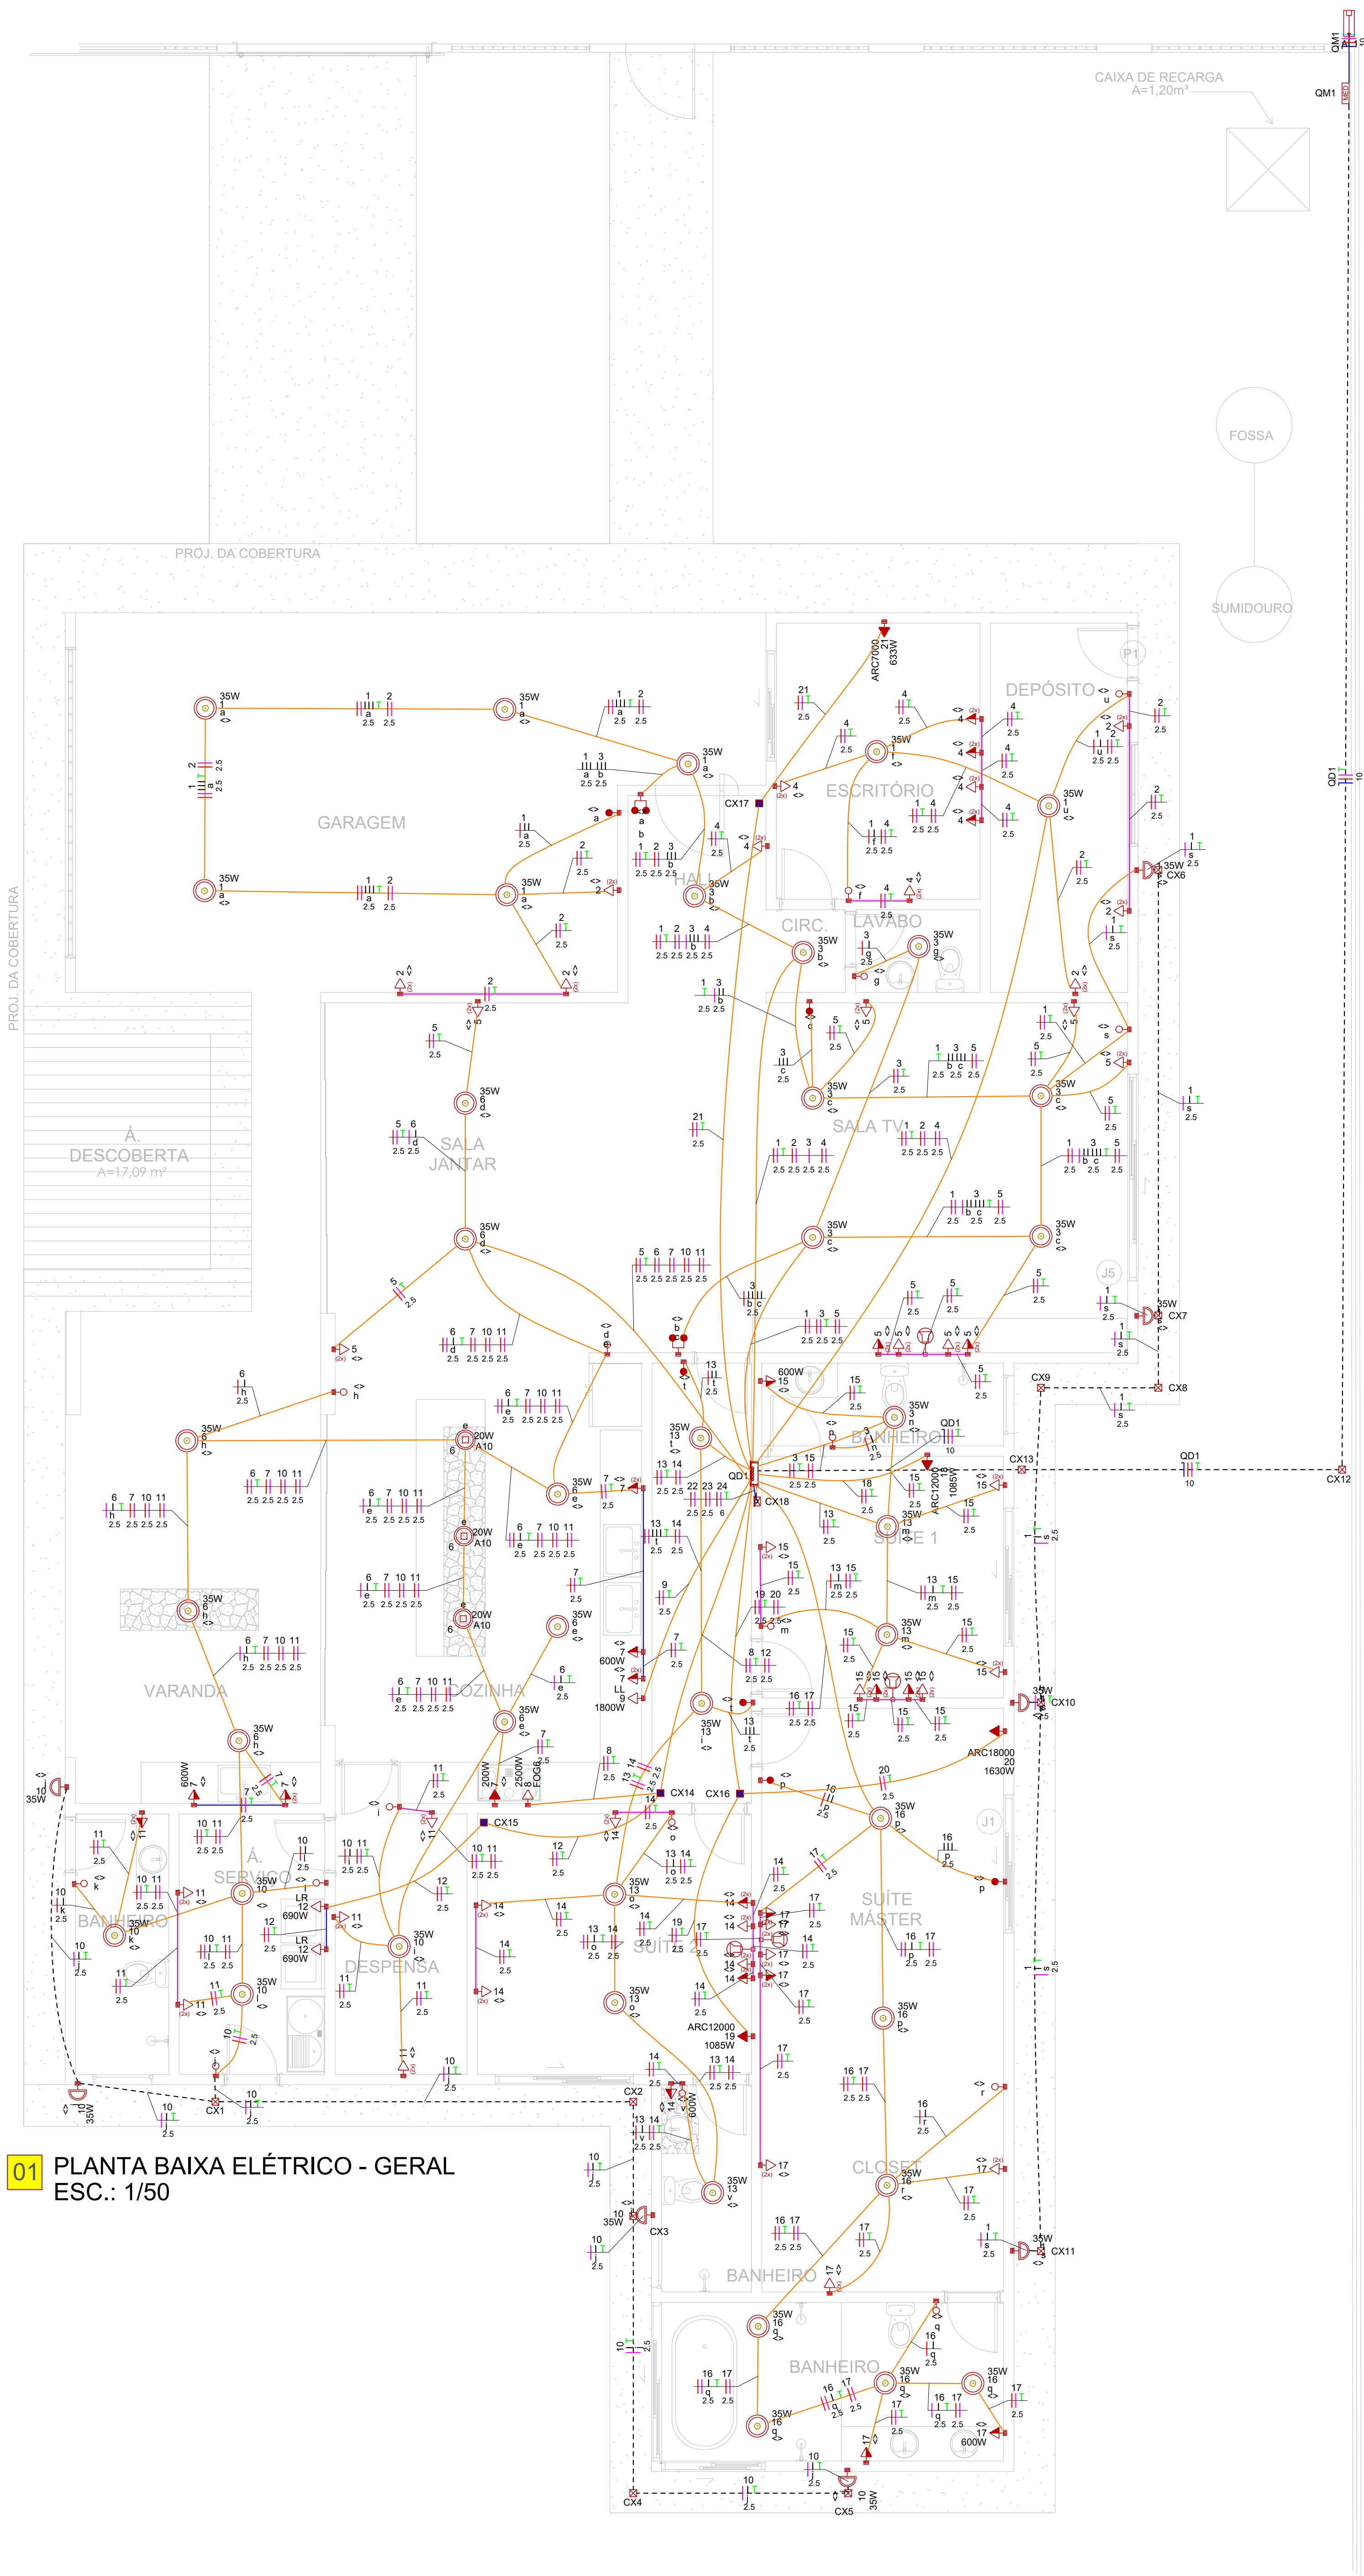

01 PLANTA BAIXA ELÉTRICO - GERAL
ESC.: 1/50

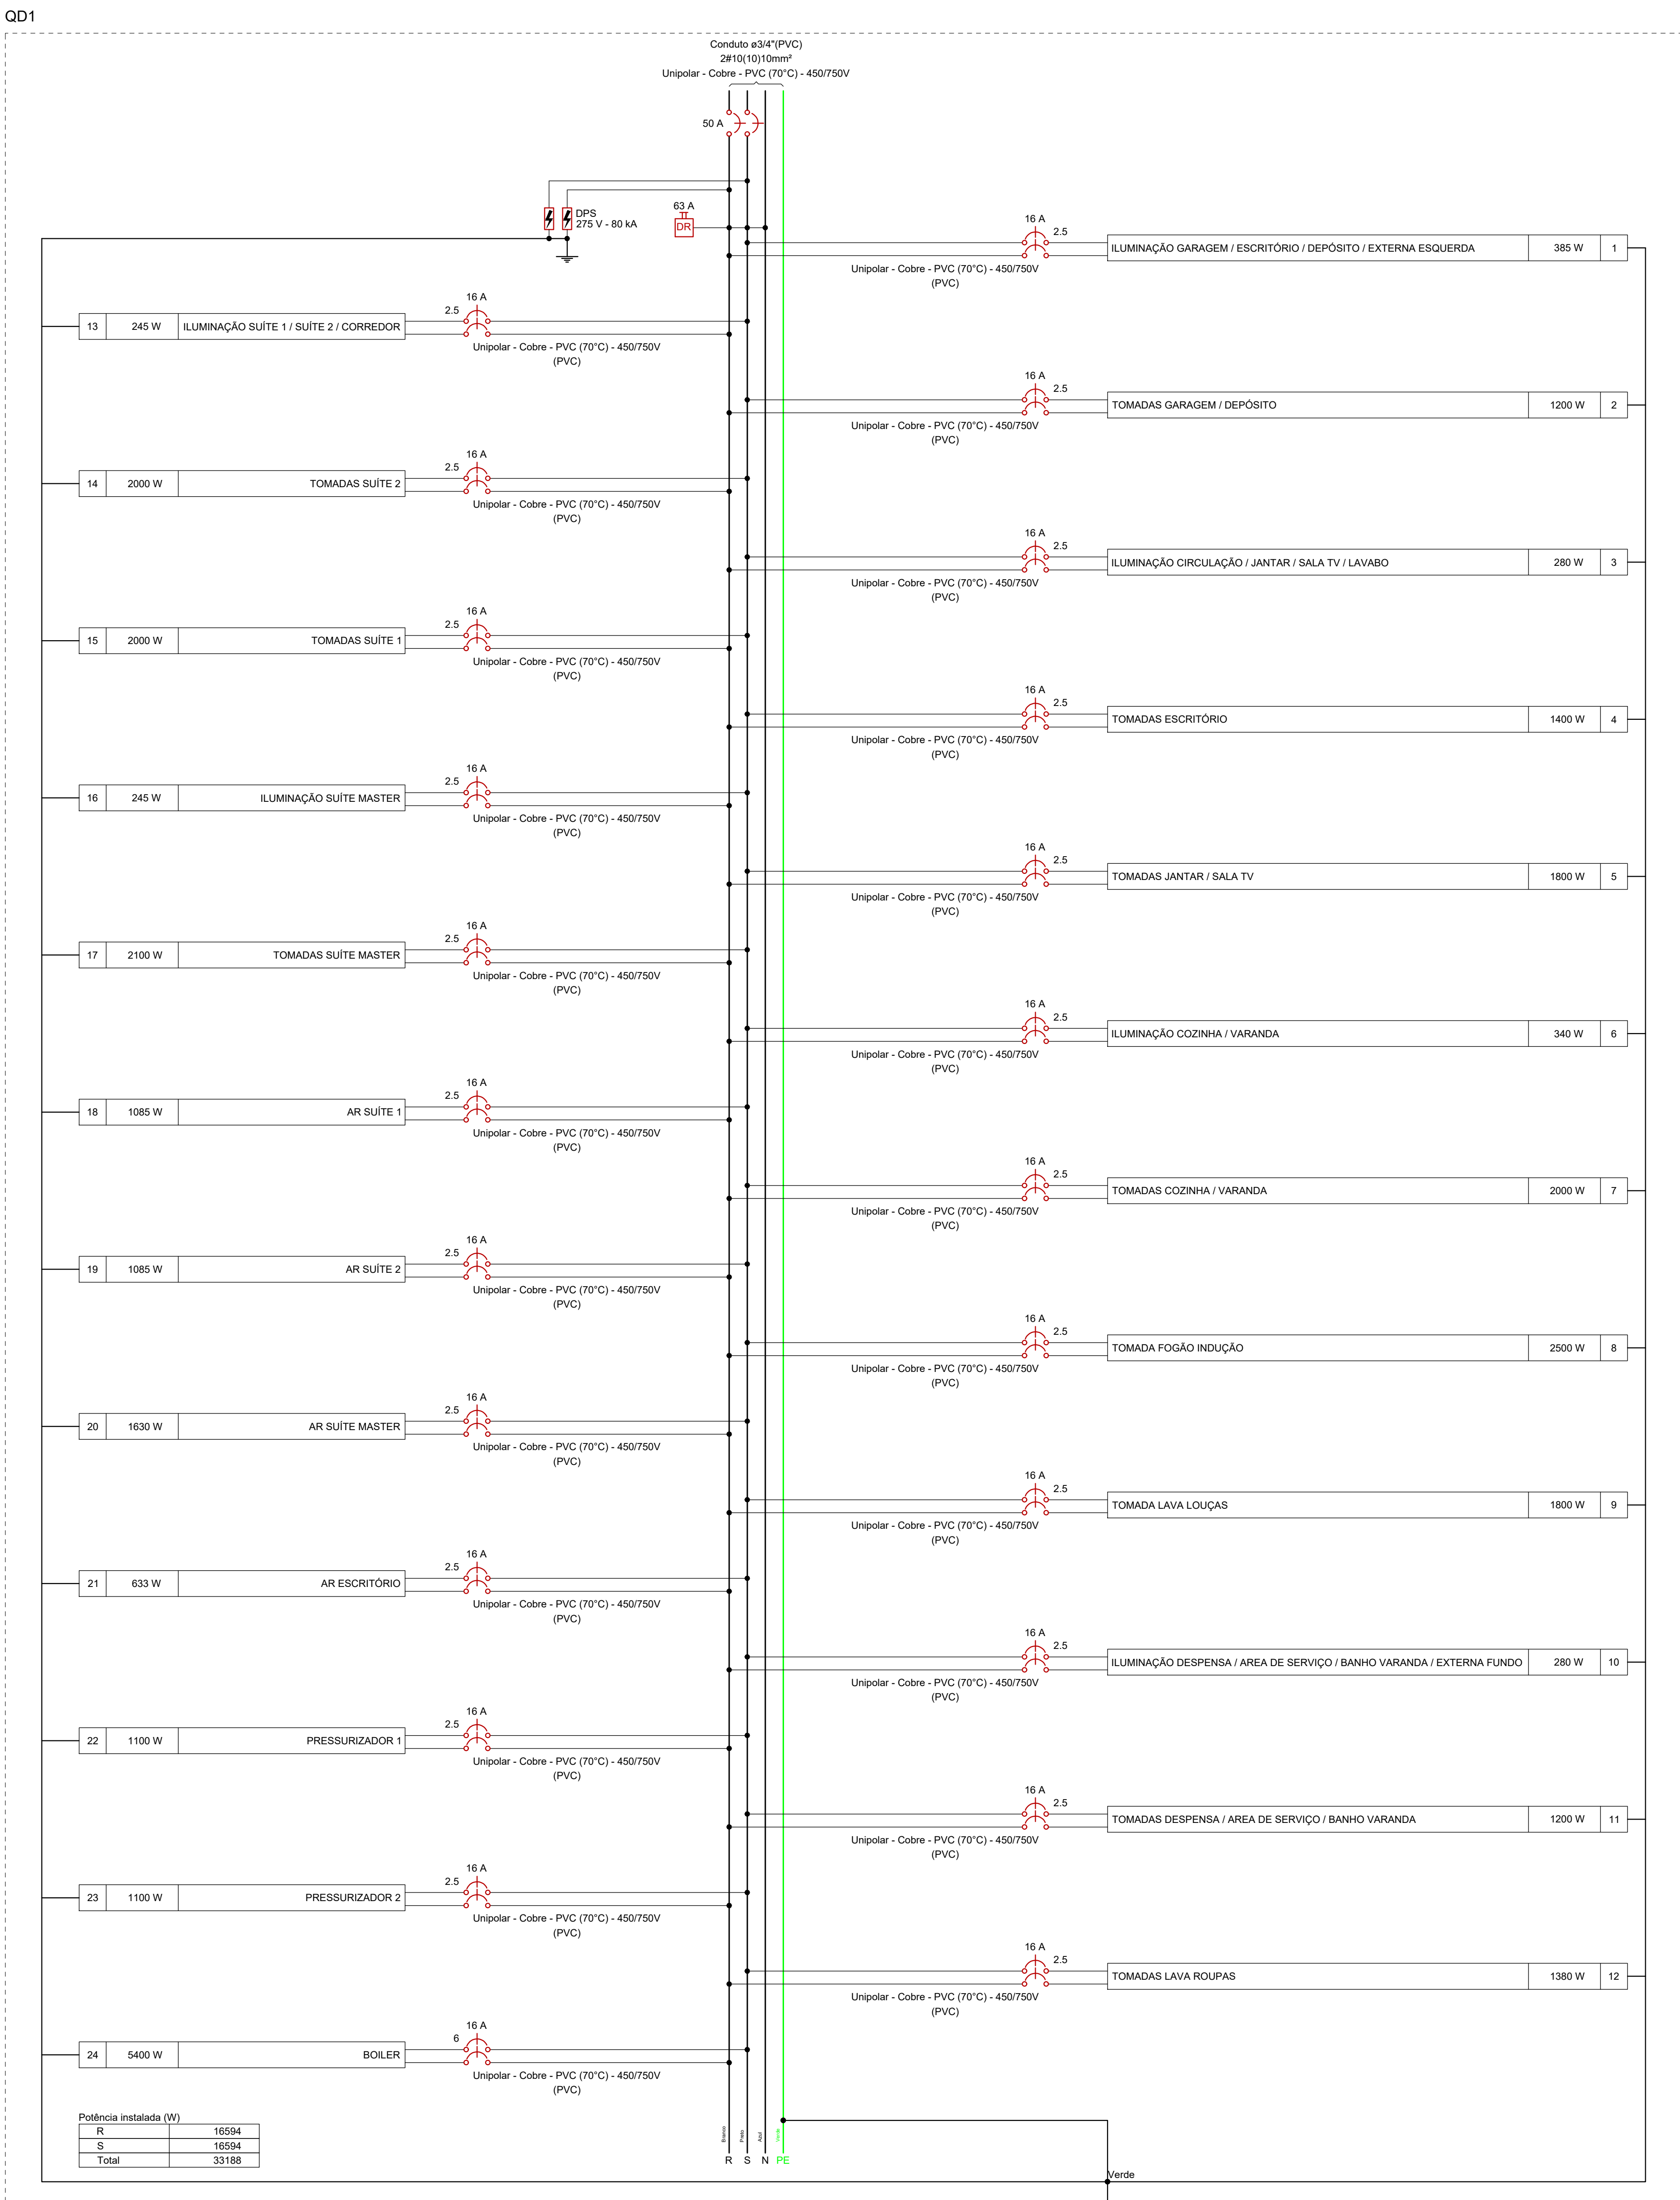

- NOTAS
1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS.
 2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
 3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU PROPRIETÁRIO.
 4. QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.

REVISÕES			
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
00	13/10/2026	EMIÇÃO INICIAL	

PROJETO:

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR - TÉRREA

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO


AUTOR DO PROJETO

ENG° CIVIL ZEQUEIEL PEREIRA DE SOUSA
CREA 1020348755-D/GO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENG° CIVIL ZEQUEIEL PEREIRA DE SOUSA
CREA 1020348755-D/GO

FRANCHA:	LOGO CLIENTE:	REVISÃO:
02/04		00
DISCIPLINA:		
ELÉTRICO - GERAL		
CONTEUDO: PLANTA BAIXA, DETALHES, NOTAS, LEGENDAS, LISTA DE MATERIAIS, QUADRO DE CARGAS, QUADRO DE DEMANDAS, DIAGRAMAS		
DATA:	ÁREA:	DESENHO:
OUTUBRO/28		TECNÓLOGO LÁZARO PAULO
ESCALA:		
INDICADA		

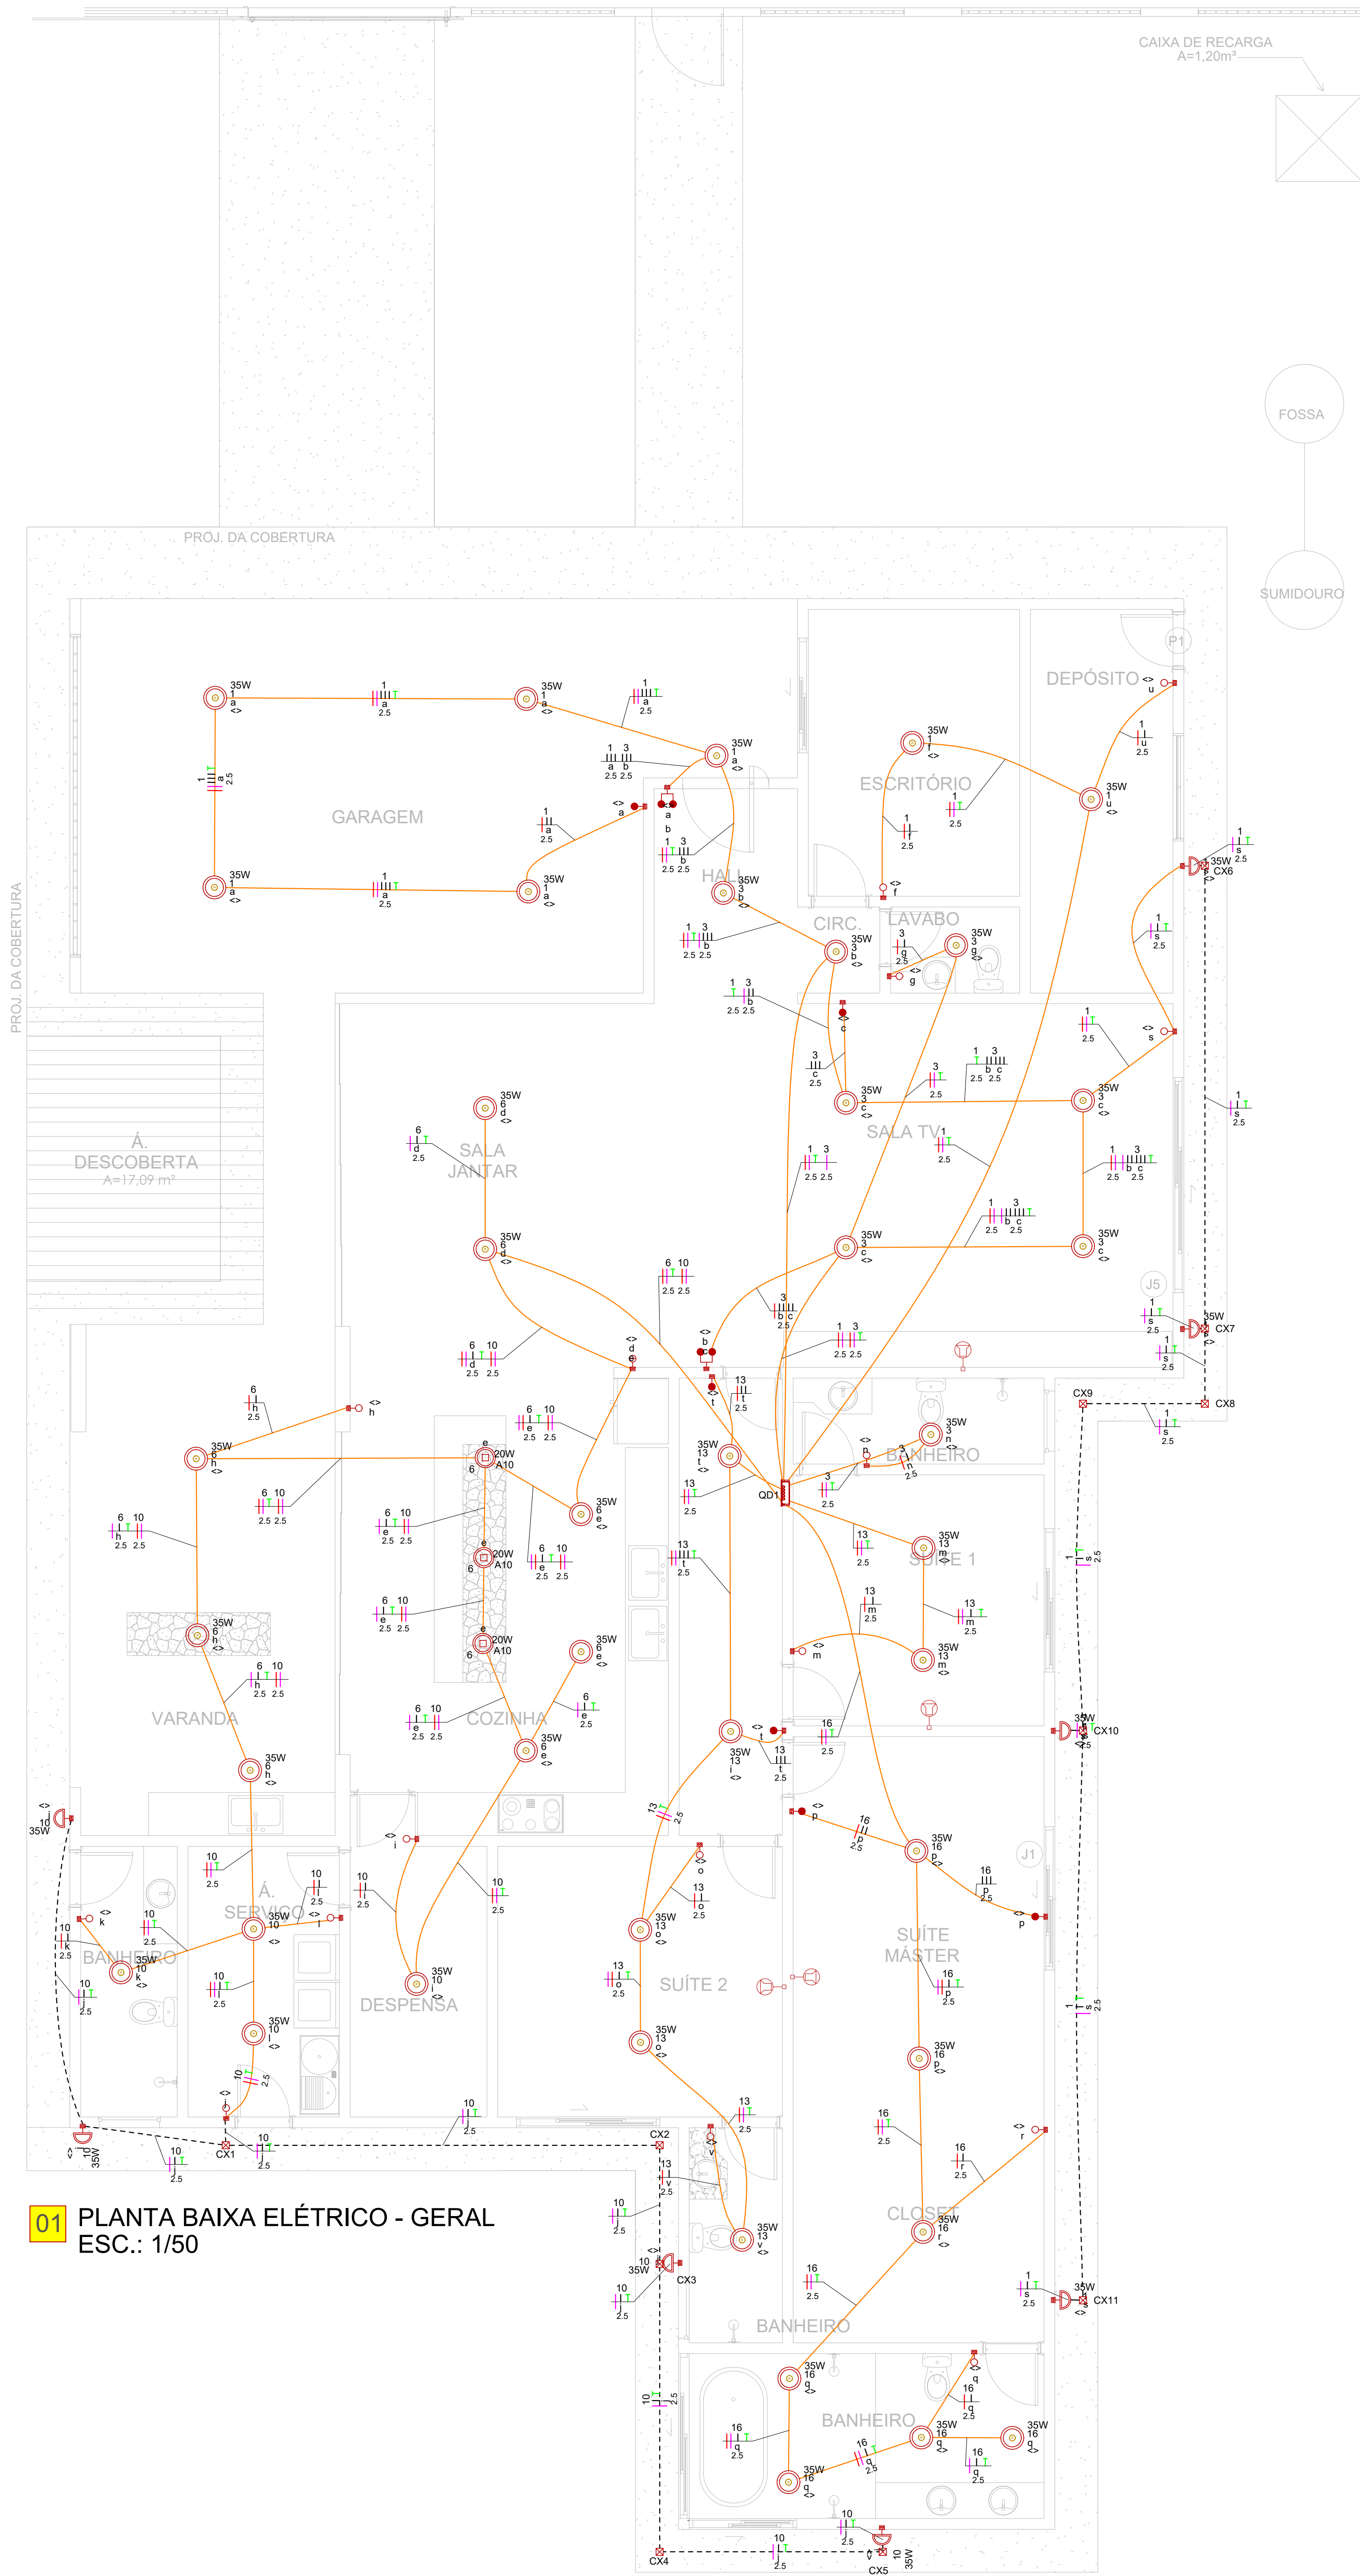

01 PLANTA BAIXA ELÉTRICO - GERAL
ESC.: 1/50

02 PLANTA BAIXA COBERTURA ELÉTRICO - GERAL
ESC.: 1/50

Quadro de Cargas (GD1) - Térreo															
Circuito	Descrição	Esquema	Tensão (V)	Pot. total (VA)	Pot. total (W)	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In ² (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Icc (A)	dV parc (%)
1	ILUMINAÇÃO GARAGEM / ESCRITÓRIO / DEPÓSITO / EXTERNA ESQUERDA	F+H+T	380 V	385	385	192	192		1.00	1.00	0.5	1.0	2.5	4.5	16
2	TOMADAS GARAGEM / DEPÓSITO	F+H+T	380 V	1333	1200	600	600		1.00	1.00	1.8	3.5	2.5	4.5	16
3	ILUMINAÇÃO CIRCULAÇÃO / JANTAR / SALA TV / LAVABO	F+H+T	380 V	280	280	140	140		1.00	1.00	0.6	0.7	2.5	4.5	16
4	TOMADAS ESCRITÓRIO	F+H+T	380 V	1556	1400	700	700		1.00	1.00	3.5	4.1	2.5	4.5	16
5	TOMADAS JANTAR / SALA TV	F+H+T	380 V	2000	1800	900	900		1.00	1.00	4.1	5.3	2.5	4.5	16
6	ILUMINAÇÃO COZINHA / VARANDA	F+H+T	380 V	362	340	170	170		1.00	1.00	1.0	1.0	2.5	4.5	16
7	TOMADAS COZINHA / VARANDA	F+H+T	380 V	2222	2000	1000	1000		1.00	1.00	5.8	5.8	2.5	4.5	16
8	TOMADA FOGÃO INDUÇÃO	F+H+T	380 V	2778	2500	1250	1250		1.00	1.00	7.3	7.3	2.5	4.5	16
9	TOMADA LAVA LOUÇAS	F+H+T	380 V	2000	1800	900	900		1.00	1.00	5.3	5.3	2.5	4.5	16
10	ILUMINAÇÃO DESPENSA / ÁREA DE SERVIÇO / BANHO VARANDA / EXTERNA FUNDO	F+H+T	380 V	280	280	140	140		1.00	1.00	0.7	0.7	2.5	4.5	16
11	TOMADAS DESPENSA / ÁREA DE SERVIÇO / BANHO VARANDA	F+H+T	380 V	1333	1200	600	600		1.00	1.00	3.5	3.5	2.5	4.5	16
12	TOMADAS LAVA ROUPAS	F+H+T	380 V	1533	1380	690	690		1.00	1.00	4.0	4.0	2.5	4.5	16
13	ILUMINAÇÃO SUITE 1 / SUITE 2 / CORREDOR	F+H+T	380 V	245	245	122	122		1.00	1.00	0.5	0.6	2.5	4.5	16
14	TOMADAS SUITE 2	F+H+T	380 V	2222	2000	1000	1000		1.00	1.00	5.8	5.8	2.5	4.5	16
15	TOMADAS SUITE 1	F+H+T	380 V	2222	2000	1000	1000		1.00	1.00	5.8	5.8	2.5	4.5	16
16	ILUMINAÇÃO SUITE MASTER	F+H+T	380 V	245	245	122	122		1.00	1.00	0.6	0.6	2.5	4.5	16
17	TOMADAS SUITE MASTER	F+H+T	380 V	2333	2100	1050	1050		1.00	1.00	6.1	6.1	2.5	4.5	16
18	AR SUITE 1	F+H+T	380 V	1206	1085	542	542		1.00	1.00	3.2	3.2	2.5	4.5	16
19	AR SUITE 2	F+H+T	380 V	1206	1085	542	542		1.00	1.00	3.2	3.2	2.5	4.5	16
20	AR SUITE MASTER	F+H+T	380 V	1811	1630	815	815		1.00	1.00	4.8	4.8	2.5	4.5	16
21	AR ESCRITÓRIO	F+H+T	380 V	703	633	316	316		1.00	1.00	1.9	1.9	2.5	4.5	16
22	PRESSURIZADOR 1	F+H+T	380 V	2041	1100	550	550		1.00	1.00	5.4	5.4	2.5	4.5	16
23	PRESSURIZADOR 2	F+H+T	380 V	2041	1100	550	550		1.00	1.00	5.4	5.4	2.5	4.5	16
24	BOILER	F+H+T	380 V	5400	5400	2700	2700		1.00	1.00	14.2	14.2	6	4.5	16
TOTAL				37738	33188	16594	16594	0							


Quadro de Demanda (GD1) - Térreo			
Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Air condicionado (DIS-NOR-030 rev5)	4.93	100.00	4.93
Bombas e hidromassagem (DIS-NOR-030 rev5)	9.48	47.00	4.46
Forno e fogão elétrico (DIS-NOR-030 rev5)	2.78	100.00	2.78
Iluminação e TUG's (DIS-NOR-030 rev5)	17.02	24.00	4.08
Secadora de roupa, máquina de lavar roupa, lava louça e microondas (DIS-NOR-030 rev5)	3.53	70.00	2.47
TOTAL			18.72

Quadro de Demanda (AL1) - Térreo			
Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Air condicionado (DIS-NOR-030 rev5)	4.93	100.00	4.93
Bombas e hidromassagem (DIS-NOR-030 rev5)	9.48	47.00	4.46
Forno e fogão elétrico (DIS-NOR-030 rev5)	2.78	100.00	2.78
Iluminação e TUG's (DIS-NOR-030 rev5)	17.02	24.00	4.08
Secadora de roupa, máquina de lavar roupa, lava louça e microondas (DIS-NOR-030 rev5)	3.53	70.00	2.47
TOTAL			18.72

Quadro de Cargas (AL1) - Térreo															
Circuito	Descrição	Esquema	Tensão (V)	Pot. total (VA)	Pot. total (W)	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In ² (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Icc (A)	dV parc (%)
QM1		3F+N	380/220 V	37738	33188	16594	16594		1.00	1.00	49.3	49.3	10	3	50
TOTAL				37738	33188	16594	16594	0							

Quadro de Cargas (QM1) - Térreo															
Circuito	Descrição	Esquema	Tensão (V)	Pot. total (VA)	Pot. total (W)	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In ² (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Icc (A)	dV parc (%)
QD1		2F+N+T	380/220 V	37738	33188	16594	16594		1.00	1.00	49.3	49.3	10	3	50
TOTAL				37738	33188	16594	16594	0							

Quadro de Demanda (QM1) - Térreo			
Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Air condicionado (DIS-NOR-030 rev5)	4.93	100.00	4.93
Bombas e hidromassagem (DIS-NOR-030 rev5)	9.48	47.00	4.46
Forno e fogão elétrico (DIS-NOR-030 rev5)	2.78	100.00	2.78
Iluminação e TUG's (DIS-NOR-030 rev5)	17.02	24.00	4.08
Secadora de roupa, máquina de lavar roupa, lava louça e microondas (DIS-NOR-030 rev5)	3.53	70.00	2.47
TOTAL			18.72

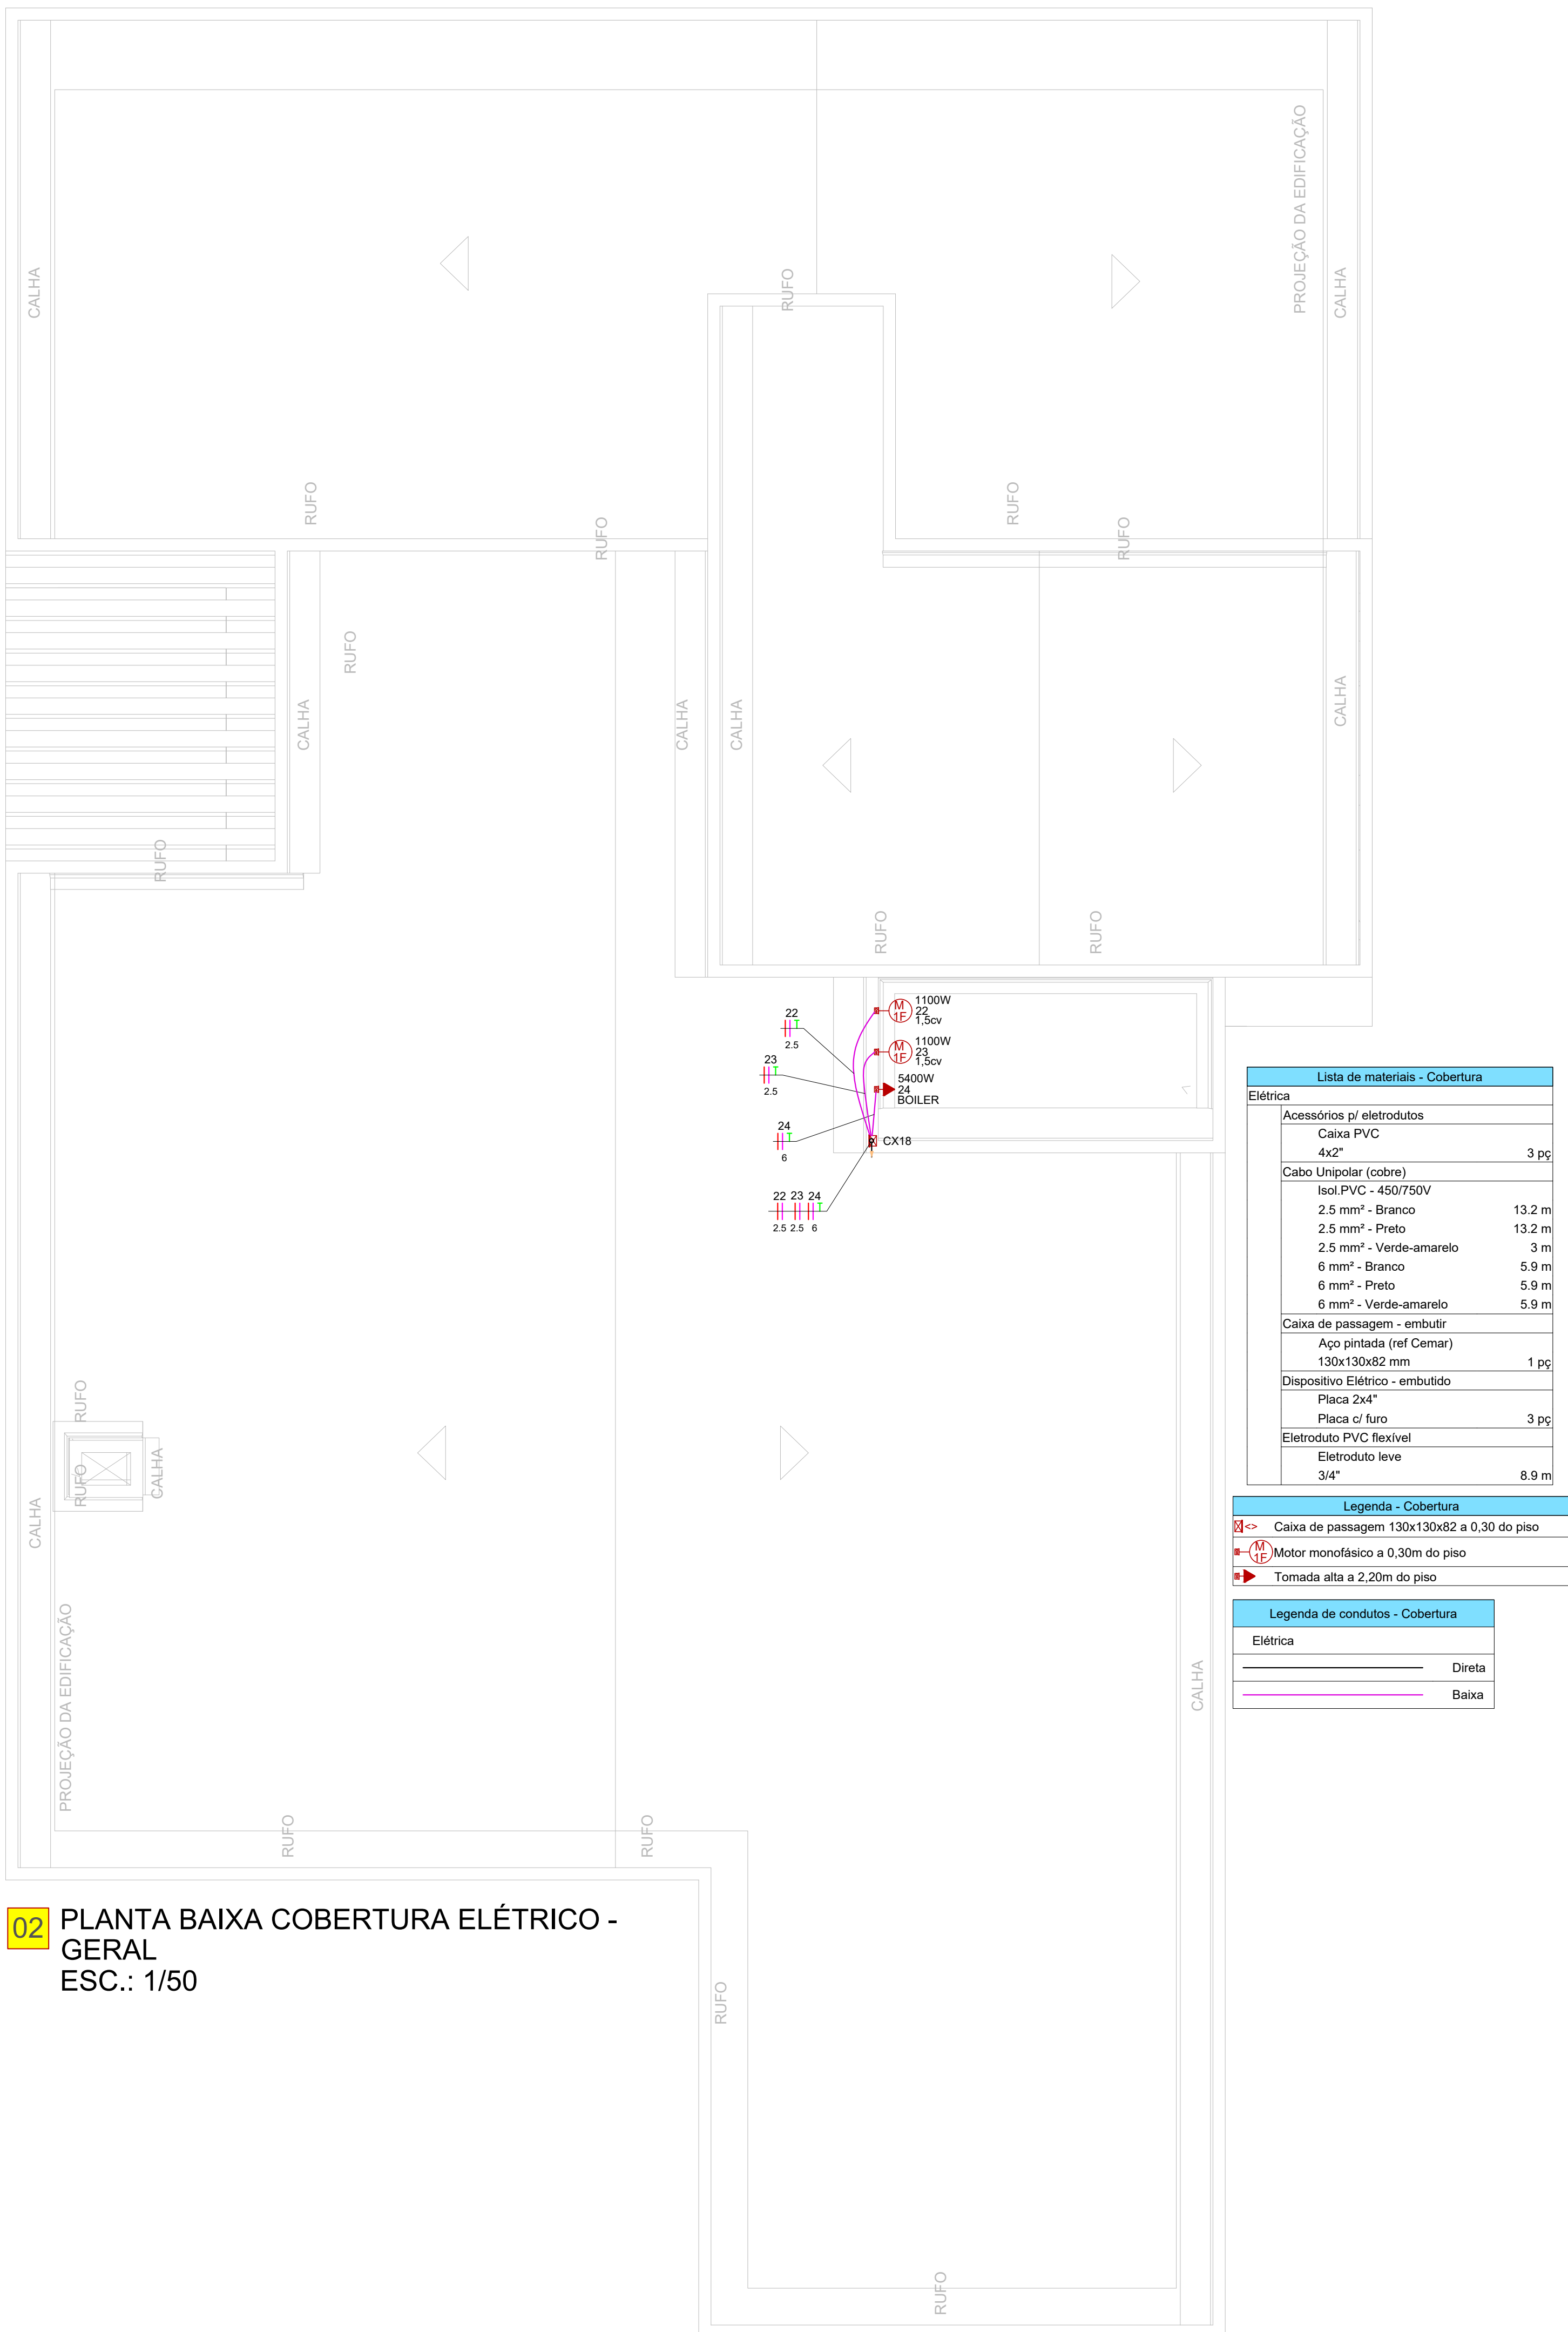

Lista de materiais - Cobertura	
Elétrica	
Accessórios pr eletrodutos	
Cabo PVC 4x2"	3 pc
Cabo Unipolar (cobre)	
Isol PVC - 450/750V	
2.5 mm² - Branco	13.2 m
2.5 mm² - Preto	13.2 m
2.5 mm² - Verde-amarelo	3 m
6 mm² - Branco	5.9 m
6 mm² - Preto	5.9 m
6 mm² - Verde-amarelo	5.9 m
Caixa de passagem - embutir	
Apo pontada (ref Ceram)	
130x130x82 mm	1 pc
Dispositivo Elétrico - embutido	
Placa 2x4"	
Placa c/ furo	3 pc
Eletroduto PVC flexível	
Eletroduto leve 3/4"	8.9 m
Legenda - Cobertura	
Caixa de passagem 130x130x82 a 0,30 do piso	
Motor monofásico a 0,30m do piso	
Tomada alta a 2,20m do piso	
Legenda de condutos - Cobertura	
Elétrica	
— Direta	
— Baixa	

NOTAS

1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI Nº: 5194/66 NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS.

2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTES PROJETO DURANTE SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.

3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU PROPRIETÁRIO.

4. QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.

REVISÕES

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
00	13/10/2026	EMISSION INICIAL	

PROJETO:

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR - TÉRREA

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO

AUTOR DO PROJETO

ENGº CIVIL ZEQUEIL PEREIRA DE SOUSA
CREA 1020348755-D/GO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENGº CIVIL ZEQUEIL PEREIRA DE SOUSA
CREA 1020348755-D/GO

PRANCHA:

LOGO CLIENTE:

REVISÃO:

03/04

00

DISCIPLINA:

ELÉTRICO - ILUMINAÇÃO

CONTEUDO:

DATA:

OUTUBRO/28

ÁREA:

DESENHO:

TECNÓLOGO LÁZARO PAULO

ESCALA:

INDICADA




NOTAS

1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS.

2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTES PROJETO DURANTE SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.

3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU PROPRIETÁRIO.

4. QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.

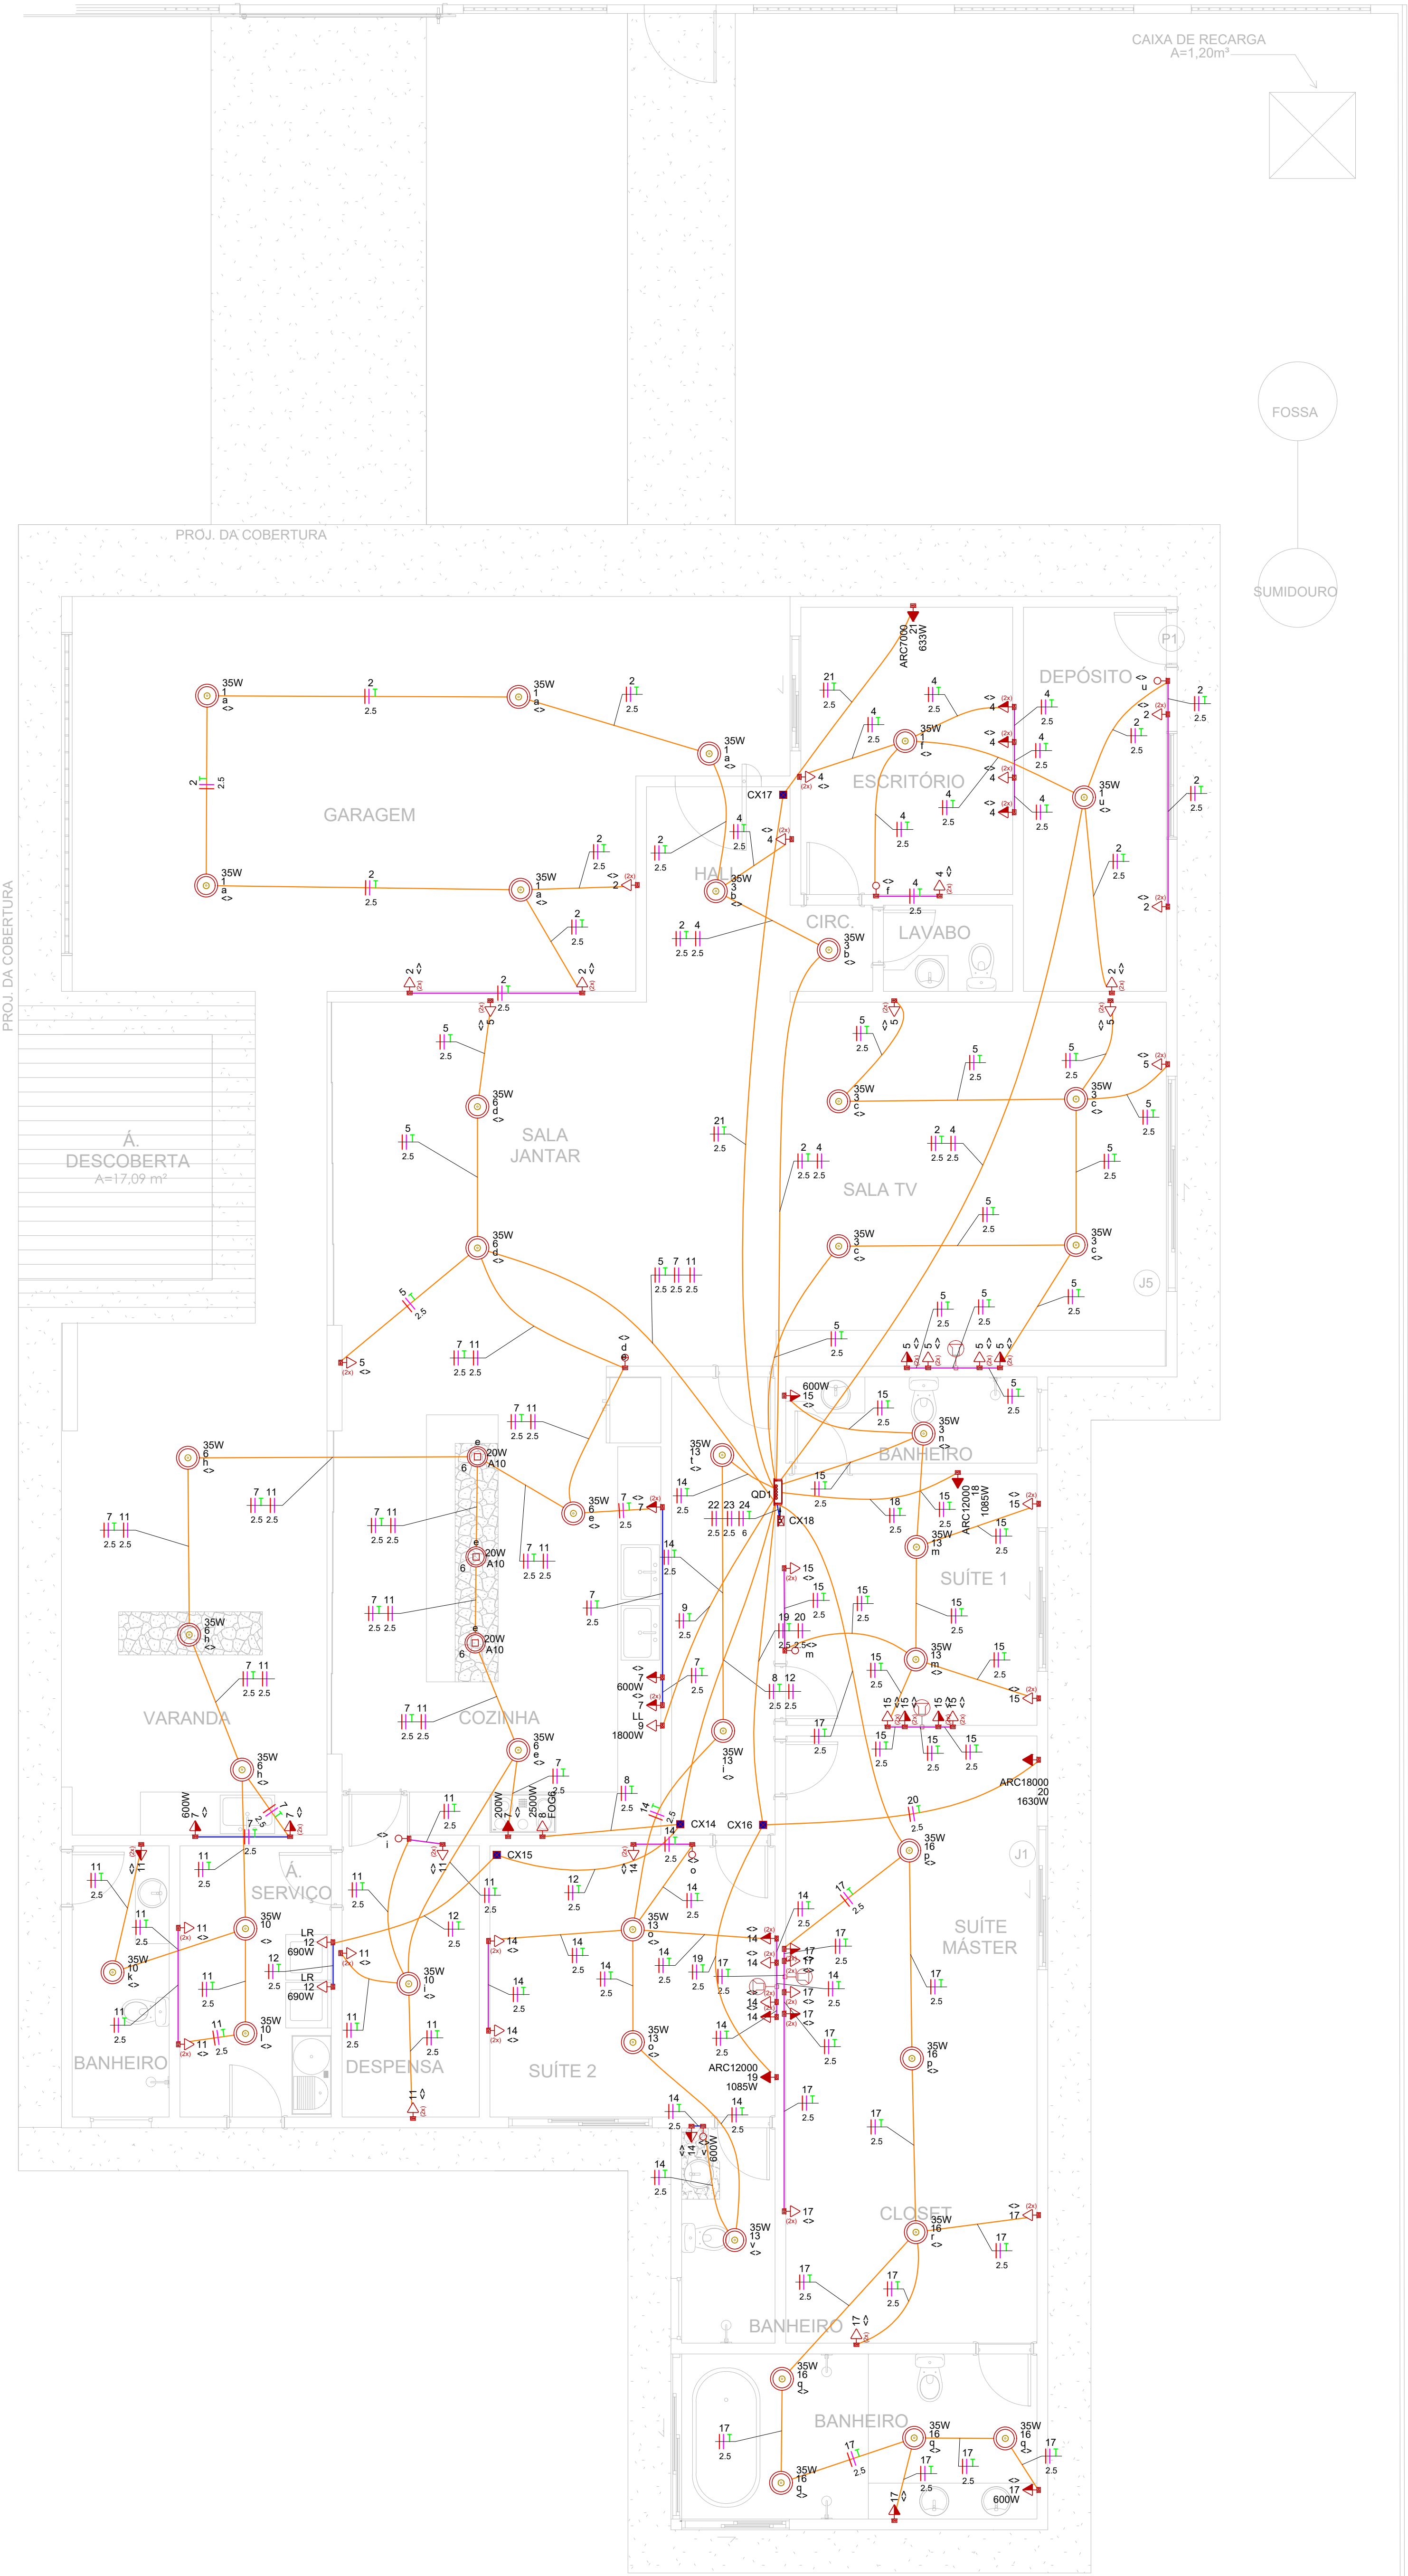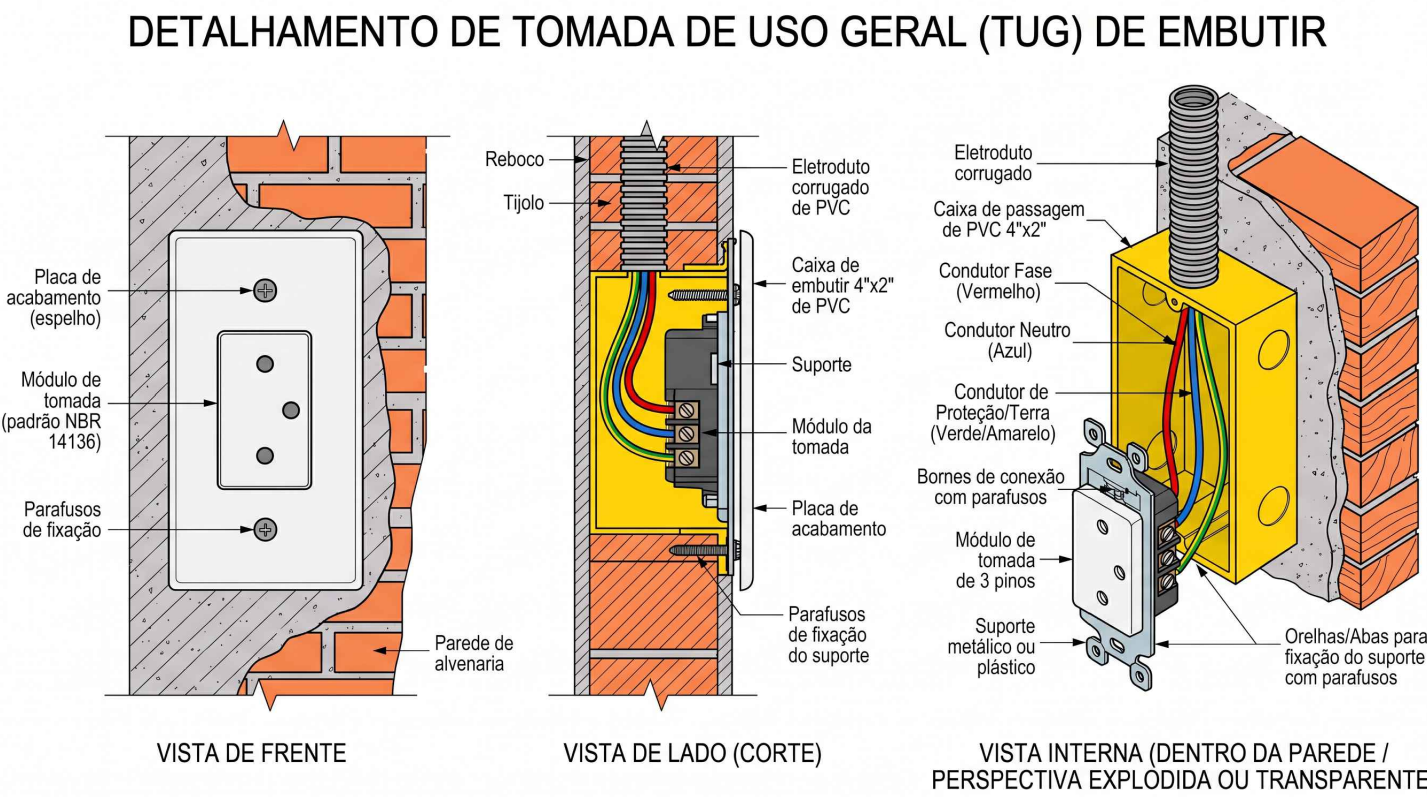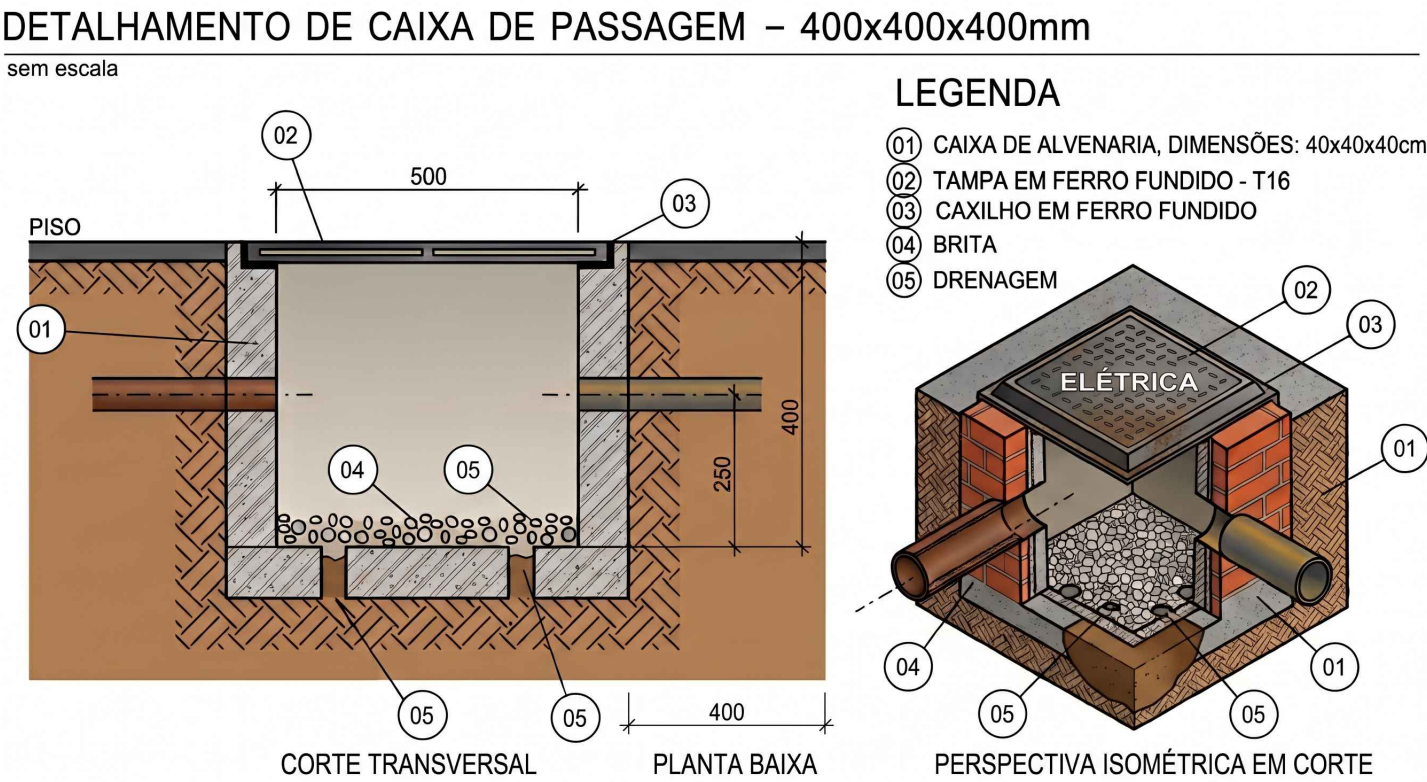

REVISÕES			
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
00	13/10/2026	EMIÇÃO INICIAL	

PROJETO:

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR - TÉRREA

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO

AUTOR DO PROJETO

ENGº CIVIL ZEQUEIEL PEREIRA DE SOUSA
CREA 1020348755-D/GO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENGº CIVIL ZEQUEIEL PEREIRA DE SOUSA
CREA 1020348755-D/GO

PRANCHA:

04/04

LOGO CLIENTE:

REVISÃO:

00

DISCIPLINA: ELÉTRICO - FORÇA (TOMADAS)			
CONTEÚDO:		DESENHO:	
PLANTA BAIXA, DETALHES, NOTAS, LEGENDAS, LISTA DE MATERIAIS, QUADRO DE CARGAS, QUADRO DE DEMANDAS			
DATA:	ÁREA:		
OUTUBRO/26		TECNÓLOGO LÁZARO PAULO	
ESCALA:			
INDICADA			